

資料3

第58回旧RD最終処分場問題連絡協議会


維持管理の状況について

令和8年(2026年)9月14日

1


旧処分場全体航空写真

第58回旧RD最終処分場問題連絡協議会 資料3

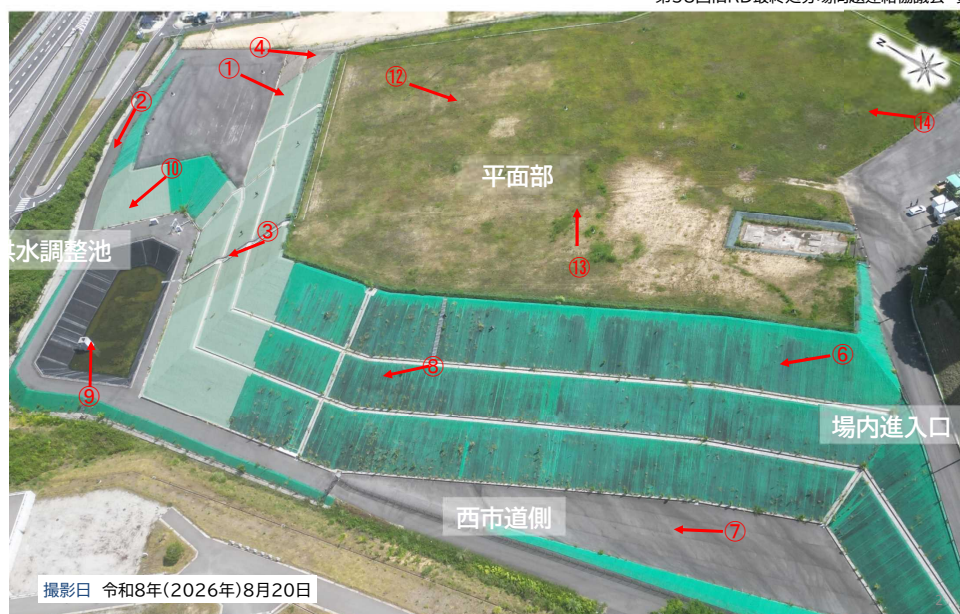

旧処分場全体航空写真

第58回旧IRD最終処分場問題連絡協議会 資料3

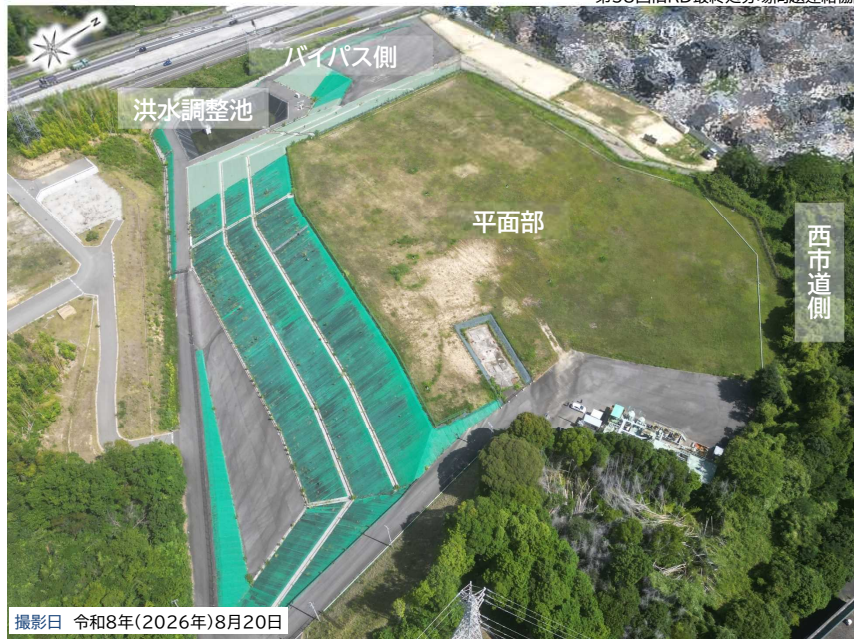


3


バイパス側の状況

第58回旧IRD最終処分場問題連絡協議会 資料3

撮影日 令和8年(2026年)7月17日

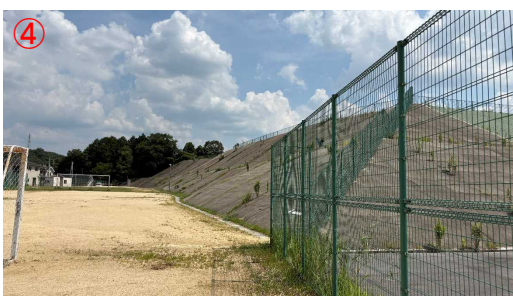

4

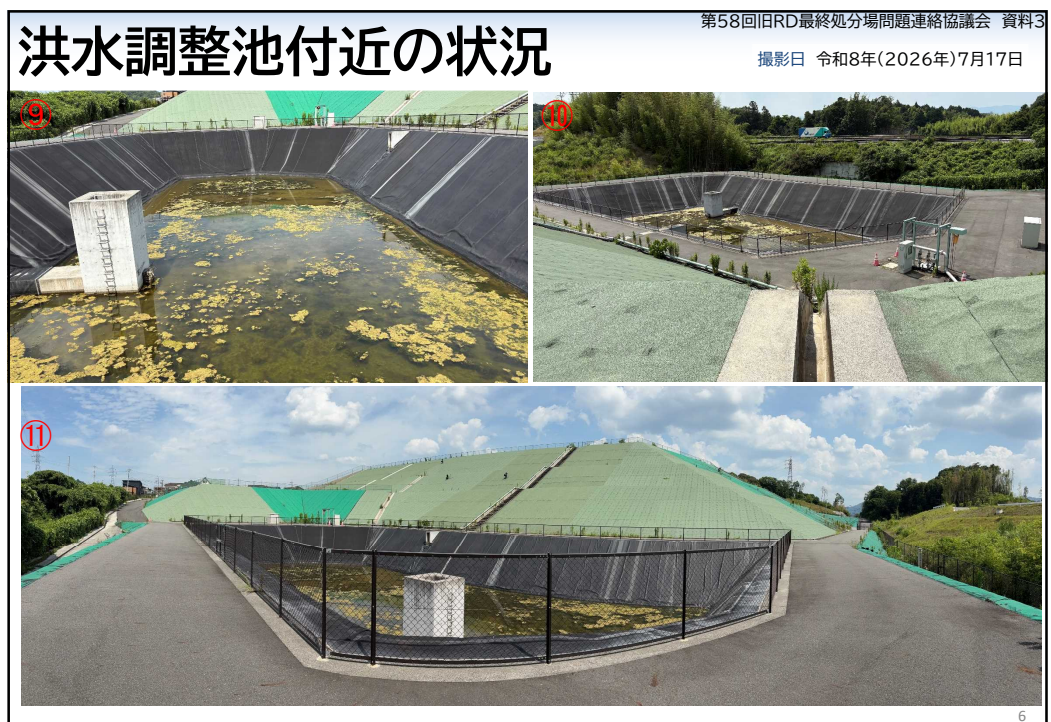

洪水調整池付近の状況

第58回旧RD最終処分場問題連絡協議会 資料3

撮影日 令和8年(2026年)7月17日



7

平面部の状況

第58回旧RD最終処分場問題連絡協議会 資料3

撮影日 令和8年(2026年)7月17日



8

水処理施設の管理状況

R8.5.22 各種検体の採取

【原水】



【処理水】




【脱水污泥】



9

水処理施設の水質等の状況

- 令和8年4月～6月の処理水量は、日平均 約44m³。
- 原水、処理水とも計画処理水質の超過なし（令和8年5月採取、詳細は次ページ）。
- 主な項目（SS、COD）の変動は右のグラフのとおり。

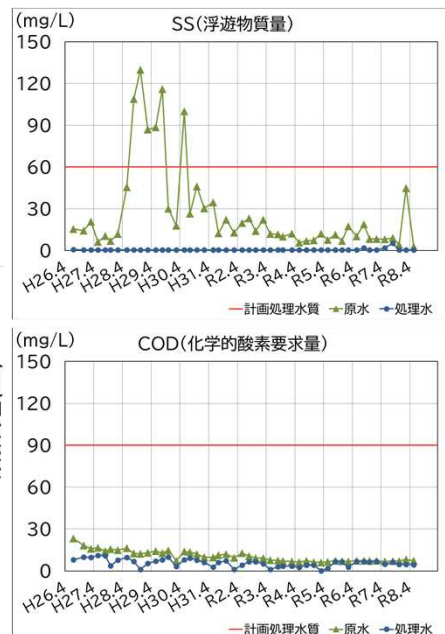

10

水処理施設の水質状況

項 目	単位	原水水質	処理水水質	計画処理水質 (下水道排除基準と管理型 処分場排水基準の厳しい方)	
		令和8年5月22日	令和8年5月22日		
有 害 物 質	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.01
	シアン化合物	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1
	有機リン化合物	(mg/L)	不検出	不検出	検出されないこと
	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.1
	六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.05
	ひ素及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.05
	総水銀化合物	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.005
	アルキル水銀化合物	(mg/L)	不検出	不検出	検出されないこと
	PCB	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.003
	トリクロロエレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.3
	テトラクロロエレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.1
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.2
	四塩化炭素	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.02
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.04
	1,1-ジクロロエレン	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	1
	ジス-1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.04未満	0.04未満	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	3
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.06
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.02
	クロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.008	0.007	0.5
	ベンゼン	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.1
	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.1
	ほう素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.8	10
	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	0.2	0.2	8
	ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.00094	0	10
そ の 他	pH(水素イオン濃度)	—	8.1	7.8	5.8以上8.6以下
	BOD(生物化学的酸素要求量)	(mg/L)	2	1未満	60
	COD(化学的酸素要求量)	(mg/L)	7.3	4.4	90
	SS(浮遊物質質量)	(mg/L)	2.8	0.5未満	60
	電気伝導度	(mS/m)	100	100	—
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	(mg/L)	0.5未満	0.5未満	5
	(動植物油脂類含有量)	(mg/L)	0.5未満	0.5未満	30(日平均20)
	フェノール類含有量	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	5(日平均1)
	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	3(日平均1)
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	2(日平均1)
	溶解性鉄及びその化合物	(mg/L)	0.10未満	0.10未満	10
	溶解性マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.15	0.10未満	10
	クロム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	2(日平均0.1)
	大腸菌数	(CFU/mL)	0	0	800
	アンチモン含有量	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	日平均0.05
	ニッケル含有量	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	日平均1
	アモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝 酸性窒素含有量	(mg/L)	2.5	2.2	100
	窒素含有量	(mg/L)	2.8	2.5	日平均60未満
	リン含有量	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	日平均8
	水温	(℃)	21.8	23.0	45未満
	泳養消費量	(mg/L)	1.6	1.0未満	220未満
	外観(色調)	—	微褐色	無色	—
	外観(濁り)	—	微濁	透明	—
	臭気	—	異常なし	異常なし	—

※ 計画処理水質超過なし。