

事 務 連 絡
平成 2 1 年 9 月 3 日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

「医療用医薬品の品質再評価に伴う溶出曲線測定例について」に係る
訂正について

標記につきまして、別添写しのとおり、日本製薬団体連合会あて連絡しましたので、その写しを送付いたします。

事務連絡

平成21年9月3日

日本製薬団体連合会 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

「医療用医薬品の品質再評価に伴う溶出曲線測定例について」に係る
訂正について

平成21年7月9日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡「医療用
医薬品の品質再評価に伴う溶出曲線測定例について」の溶出曲線測定例のうち
下記について訂正致しますので、別紙により該当するグラフの差し替えをお願い
いたします。

記


- アクタリット錠 100mgのグラフ
- メシル酸ペルゴリド錠 (ペルゴリドメシル酸塩錠) 50 μ gのグラフ

以上

溶出曲線測定例

アクタリット錠
100mg

- | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 有効成分名 : アクタリット | 2. 剤形 : 錠剤 | 3. 含量 : 100mg |
| 4. 試験液 : pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 | 5. 回転数 : 50rpm | |
| 6. 界面活性剤 : 使用せず | | |

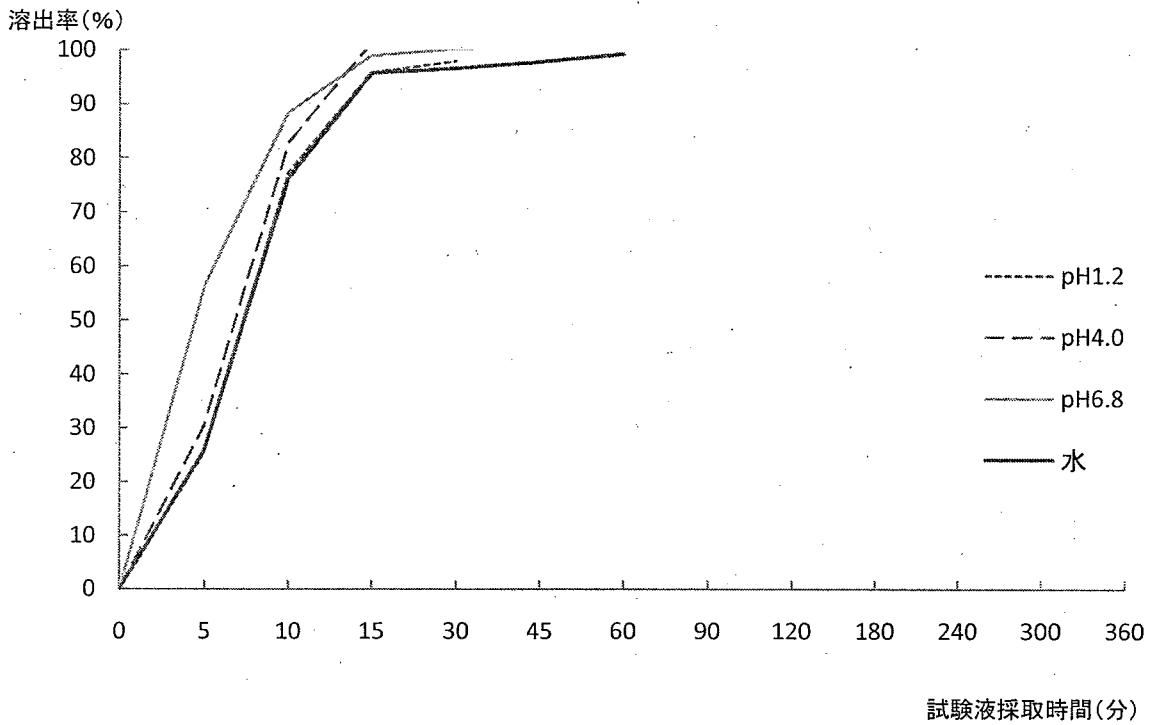

ペルゴリドメシル酸塩錠
50 μ g

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1. 有効成分名 : メシル酸ペルゴリド
(ペルゴリドメシル酸塩) | 2. 剤形 : 錠剤 | 3. 含量 : 50 μ g |
| 4. 試験液 : pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 | 5. 回転数 : 50rpm | |
| 6. 界面活性剤 : 使用せず | | |

