


「水質調査等計画書（様式第6号）」および「水質調査結果報告書（様式第7号）」の作成にあたっての留意事項

1 水質調査等計画書（様式第6号）

- ① 魚類の飼育場所と水質調査地点の位置図は、図面上に示してください。
- ② 計画書の提出時点に、調査の対象とする成分が確定していない場合は、調査予定の成分名を記載してください。
- ③ 異常時連絡系統図は、下記の「記載例」を参考にしてください。
- ④ 提出書類は原則としてA4版の用紙を使用してください。

[異常時連絡系統図 記載例]

ゴルフ場名称（〇〇△△カントリー倶楽部）

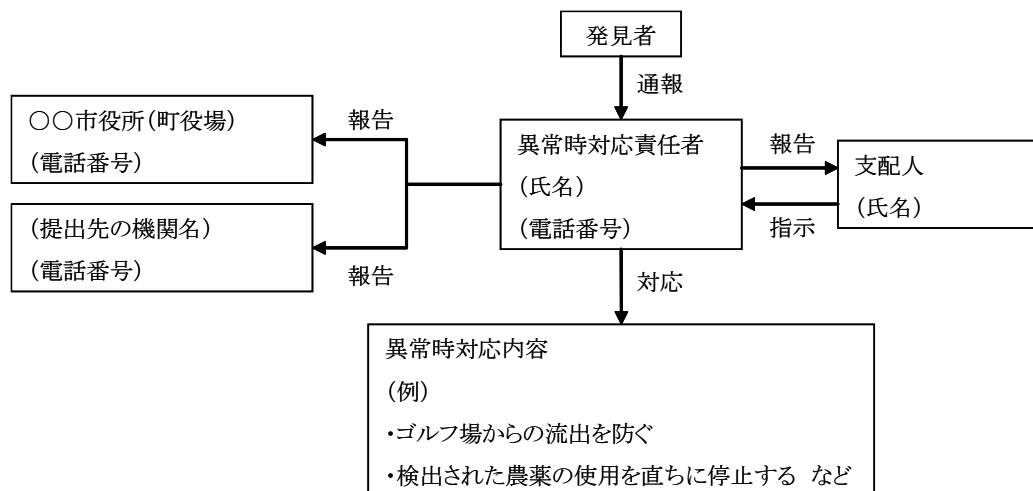

2 水質調査結果報告書（様式第7号）

- ① 測定結果の欄には、計量証明書に記載された測定結果と定量下限値（定量できる最低値）を記入してください。
※定量下限値が基準値以下の濃度となっていることを確認してください。
- ② 基準値の欄には、水濁排水基準値と水産排水基準値の両方が適用される場合は、低い方の値を記入してください。
※測定結果については、水濁排水基準値および水産排水基準値の両方を超えていないことを確認してください。
- ③ 備考の欄には、調査地点の類型（排水口、場内調整池等、下流水域、その他）と、調査地点図上の場所などを記入してください。
- ④ 計量証明書（コピー可）を添付してください。
- ⑤ 提出書類は原則としてA4版の用紙を使用してください。

[水質調査結果 記載例]

(1) 調査地点 (別添図面)

(2) 調査項目

農薬の種類	調査成分名	測定年月日	測定結果	基準値	備考
殺菌剤	ベンシクロン	R3.4.1	0.0010mg/L (定量下限値 : 0.0005mg/L)	0.14mg/L	排水口 (別添図 面の①の 地点)
殺虫剤	-	-	-	-	-
除草剤	アシュラム	R3.4.1	定量下限値未満 (定量下限値 : 0.0005mg/L)	1.0 mg/L	場内調整 池等 (別添図 面の②の 地点)

(3) 委託先 滋賀計量証明事業株式会社