


滋賀県希望が丘文化公園 設置予定箇所図面（スポーツ会館付近・屋外2台）

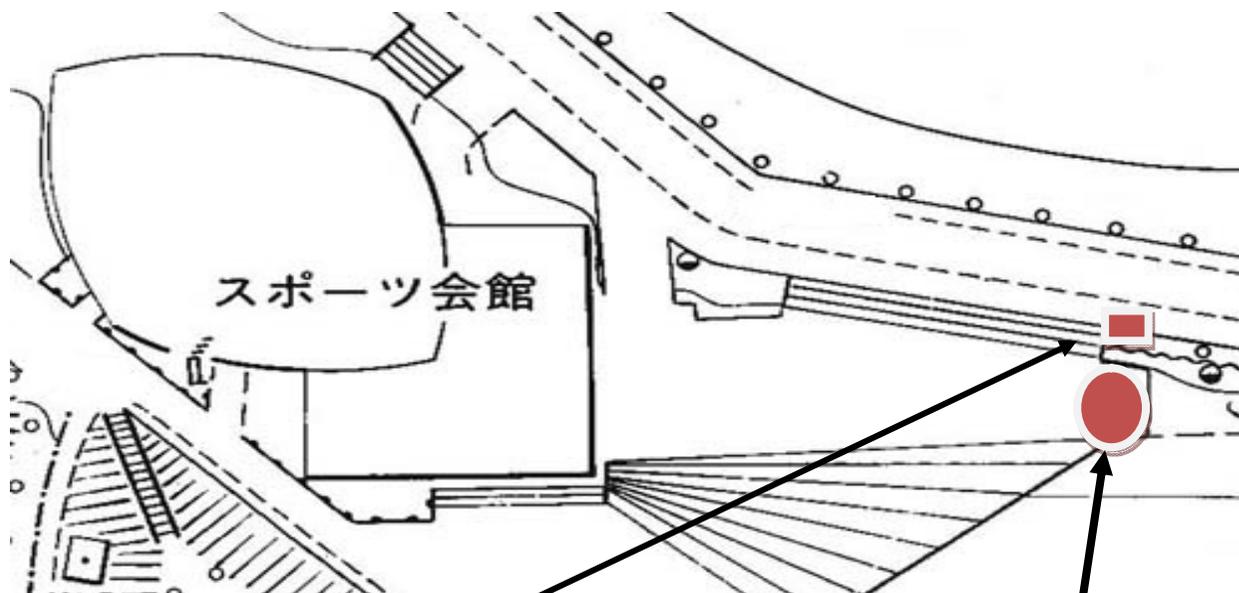

電源盤

最大値 100V-120A まで可能
(15A×8口 2相)

- ※専用漏電遮断器設置必要
- ※設置予定箇所まで3メートル程度埋設配管必要



※電源の配線方法等機器設置に関しては、指定管理者である（公財）滋賀県希望が丘文化公園と協議の上、その指示に従ってください。