


第31回旧RD最終処分場問題連絡協議会

工事等の進捗状況について


令和元年(2019年)11月18日

令和元年度の工事施工箇所について

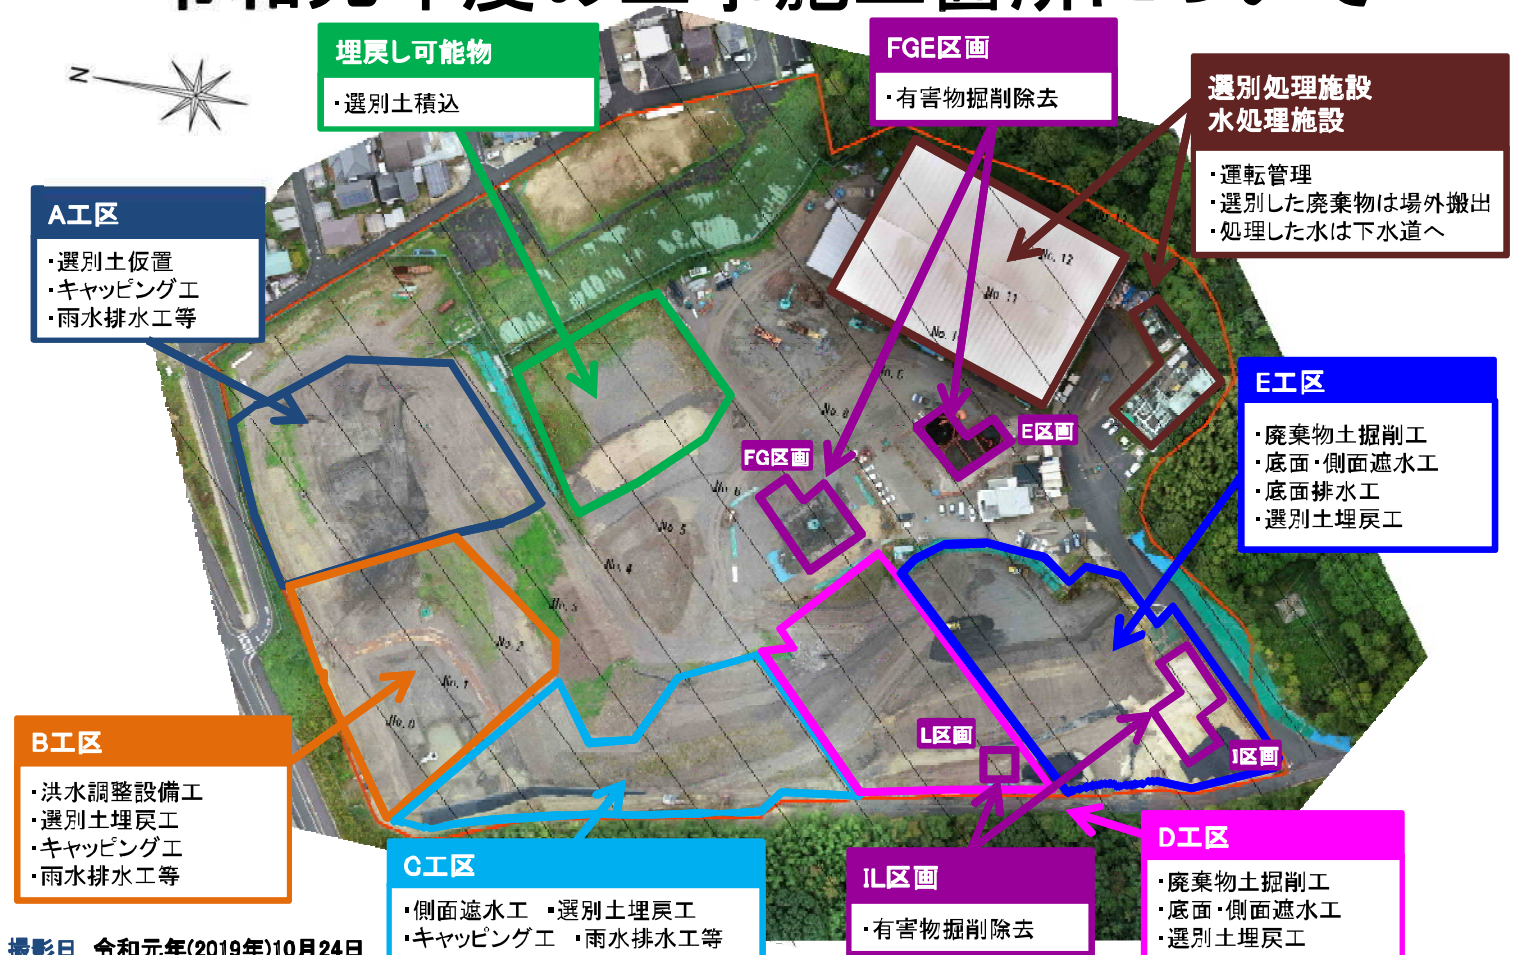

令和元年度 工程表(案)

資料2

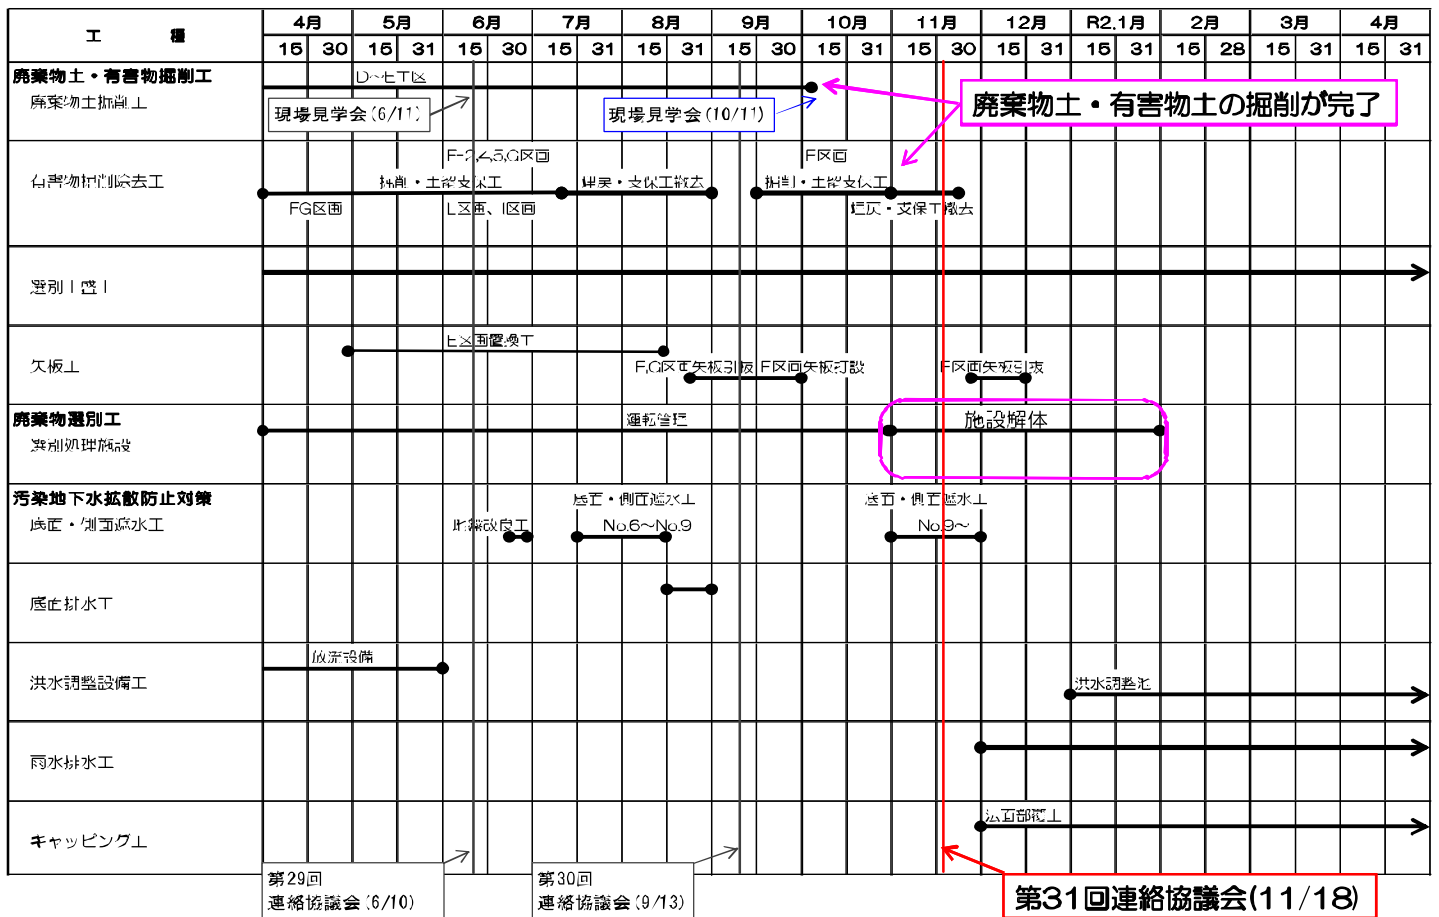

※現時点の工程であり、天候や作業状況等により変更が生じる場合があります。


B工区の状況

進捗状況

- ・B工区では、盛土法面の整形や洪水調整池の事前整備を実施。

写真

- ① B工区全景
- ② オリフィスタワー、放流管の設置状況

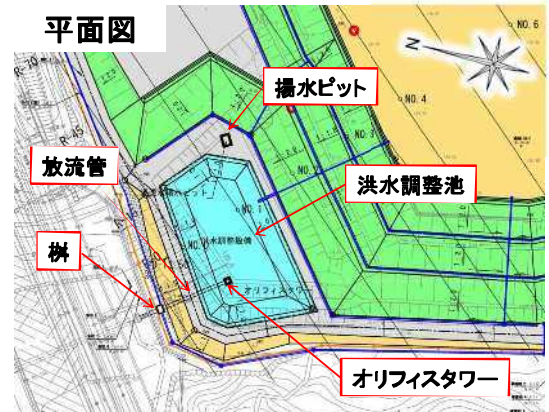

撮影日 令和元年(2019年)11月5日

①



撮影日 令和元年(2019年)10月16日

②

※現時点の資料であり、今後変更が生じる場合があります。

E工区の状況

資料2

進捗状況

- ・ 進入路側へアンカー・腹起しを設置しながら、廃棄物土・有害物土(I区画)の掘削を実施。



有害物区画(I区画)



撮影日 令和元年(2019年)9月30日

E工区の掘削状況


(南側)

進捗状況

- ・ 廃棄物土・有害物土を全て掘削し、掘削完了。



撮影日 令和元年(2019年)9月30日

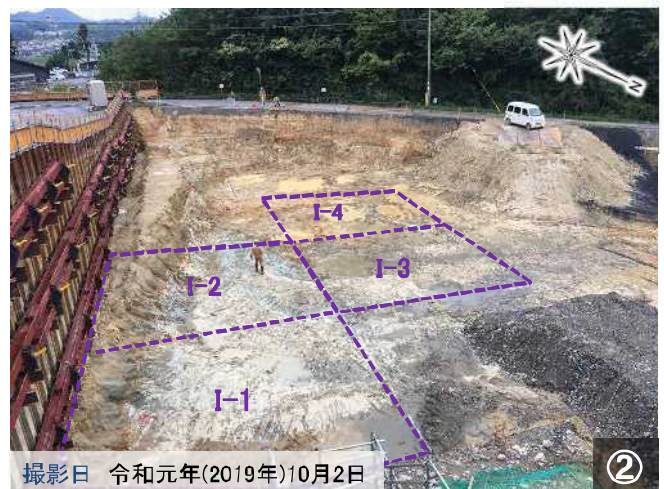

撮影日 令和元年(2019年)10月2日



現場事務所側

市道側

撮影日 令和元年(2019年)10月2日

底面・側面遮水工

(E工区)



進捗状況

- ・入り口側の廃棄物土の掘削が完了。

写真

- ① DE工区 全景
- ② 掘削法面側の掘削状況
- ③ DE工区の地質平面図

Ks2層の周囲にKc3層の分布を確認して掘り止め

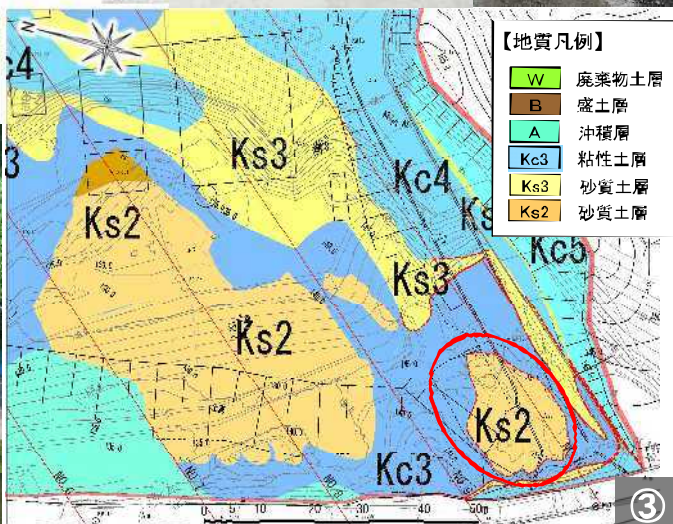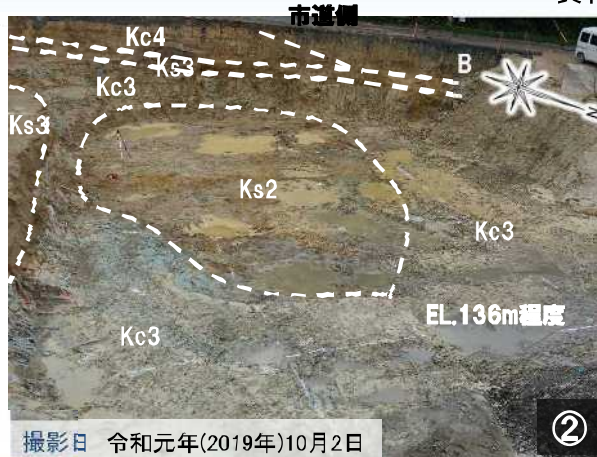


底面・側面遮水工

(E工区)


地山確認および底面・側面遮水工の施工範囲

- ・ 廃棄物土を掘削後、地山確認を行った結果、No.9では粘性土層(Kc3層)が厚く分布しており、No.10では粘性土層(Kc3層)の欠損範囲(長さ約25m、幅約15m)で確認できました。
- ・ 底面・側面遮水工は、この欠損範囲を囲む範囲(赤線)で実施する予定です。

平面図(地層図)

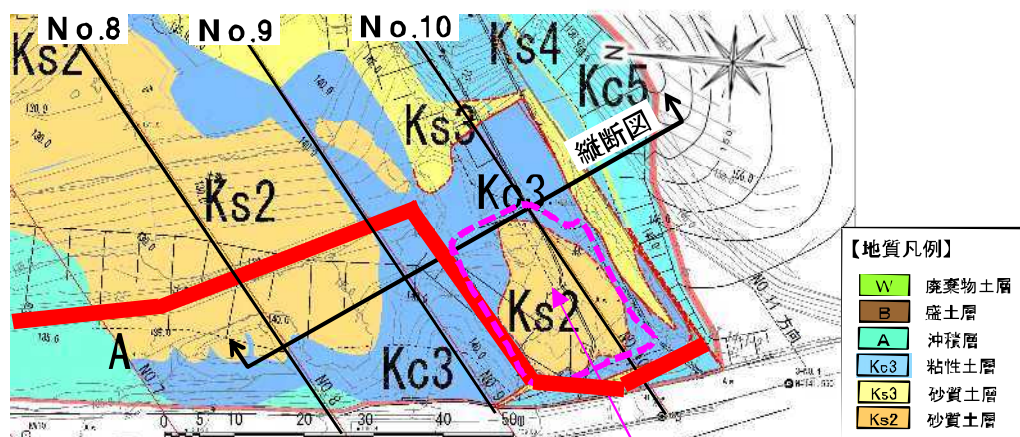

縦断面図(イメージ図)

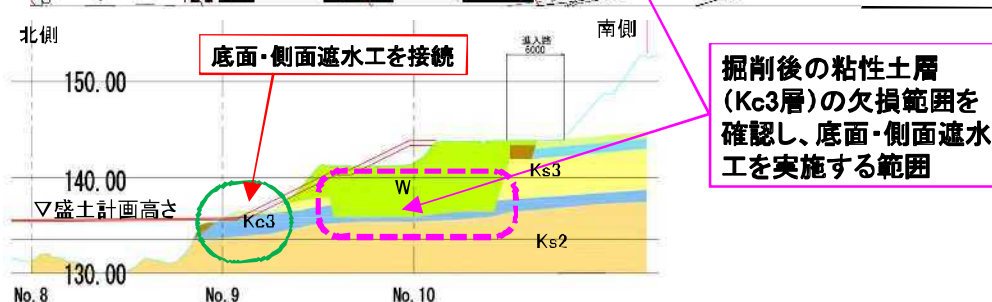

※本資料は、現時点のものであり、今後詳細な設計を行います。

現場見学会の開催

資料2

概要

- ① E工区 廃棄物土掘削(入り口付近 地山確認)
- ② E区画 有害物掘削除去工

開催結果

開催日: 令和元年(2019年)10月11日

参加者: 11名




DE工区の状況

進捗状況

- ・ 選別土による盛土
- ・ 底面・側面遮水工の下部の基盤材の埋め戻し

写真

- ① DE工区 盛土状況
- ② 基盤材の埋め戻し

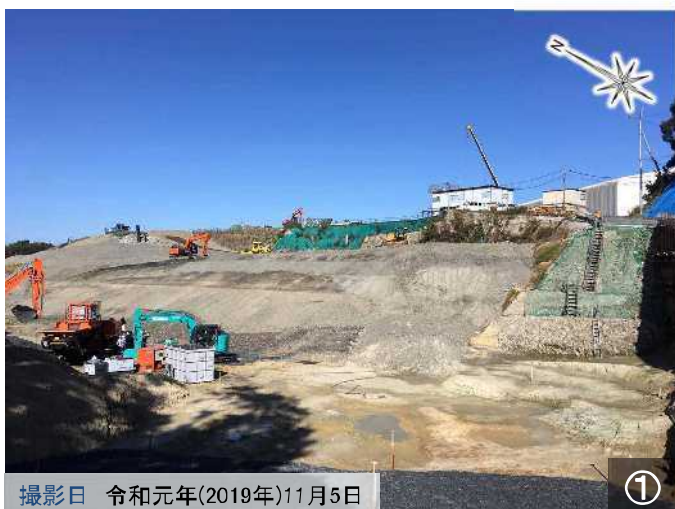


底面排水管

資料2

進捗状況

- ・底面排水管の施工がすべて完了し、選別土の埋戻しや盛土を実施。
- ・場内の浸透水は揚水ピットに集まるため、揚水ピットにより揚水を行います。
- ・浸透水の水位を下げる目的での揚水井戸(井戸3)による揚水は、廃棄物掘削や底面排水管の施工が完了したため、揚水を終了します。

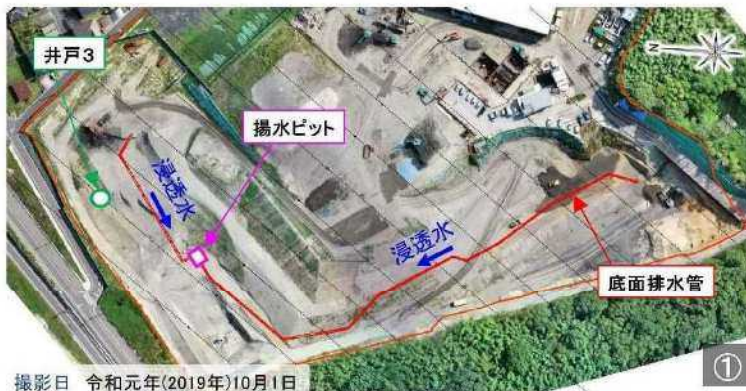

有害物掘削除去(E区画)

進捗状況

- ・矢板打設が完了し、支保を設置しながら、廃棄物土・有害物土の掘削を行い、10月末に完了。
- ・支保工を撤去しながら、埋戻しを実施。

写真


- ① 全景(E区画)
- ② 有害物掘削状況 (E-1 五次掘削)



掘削した廃棄物

特異な廃棄物


・9月21日に、E区画(標高149m)で内容物無しの潰れたドラム缶1本が、9月26日に、E工区(標高137.5m)で内容物無しの潰れたドラム缶1本、内容物有り(土砂)の潰れたドラム缶1本が出てきました。

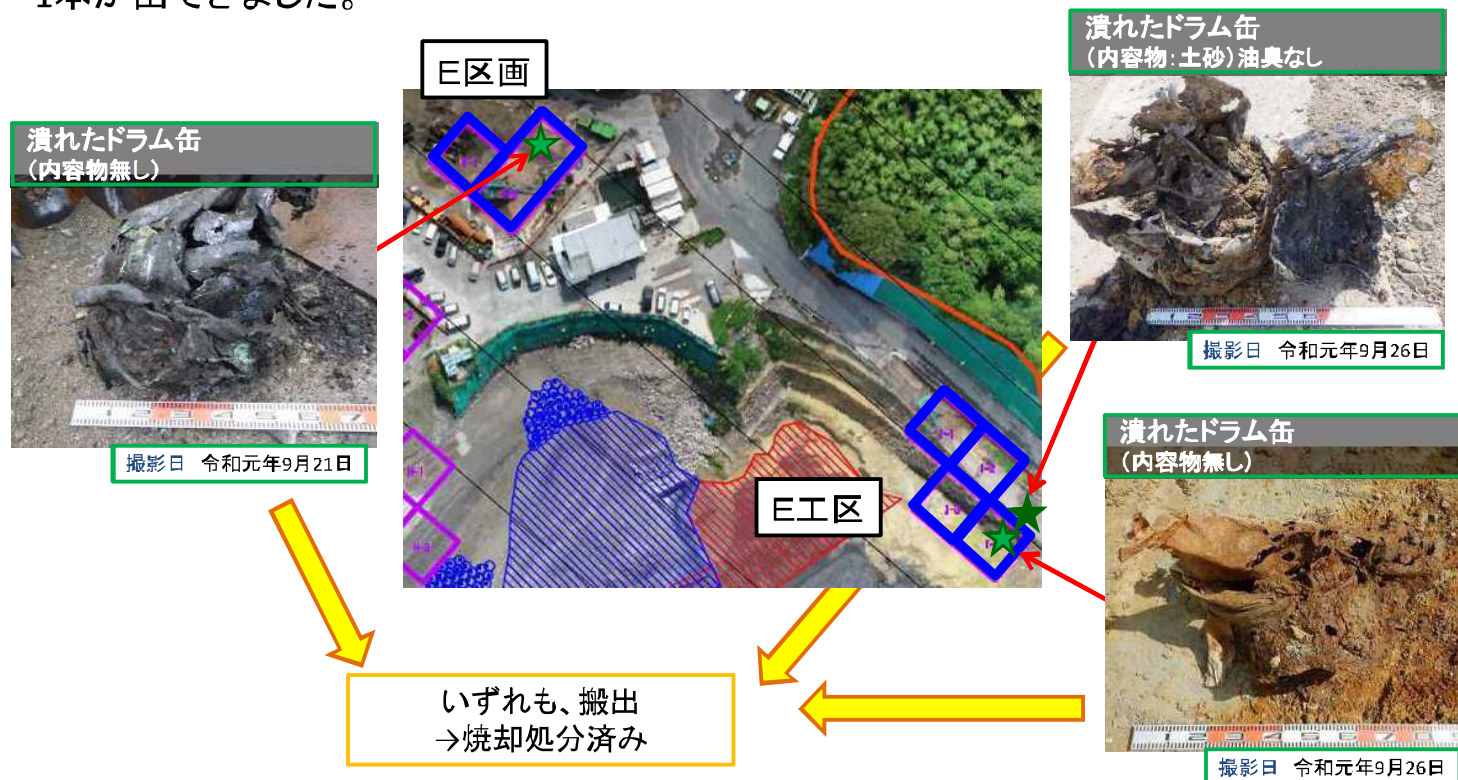

掘削した廃棄物

特異な廃棄物

・10月3～10日に、E区画(標高145.5-143.5m(地表面から6～8m下層))で内容物無しの潰れたドラム缶131本が出てきました。

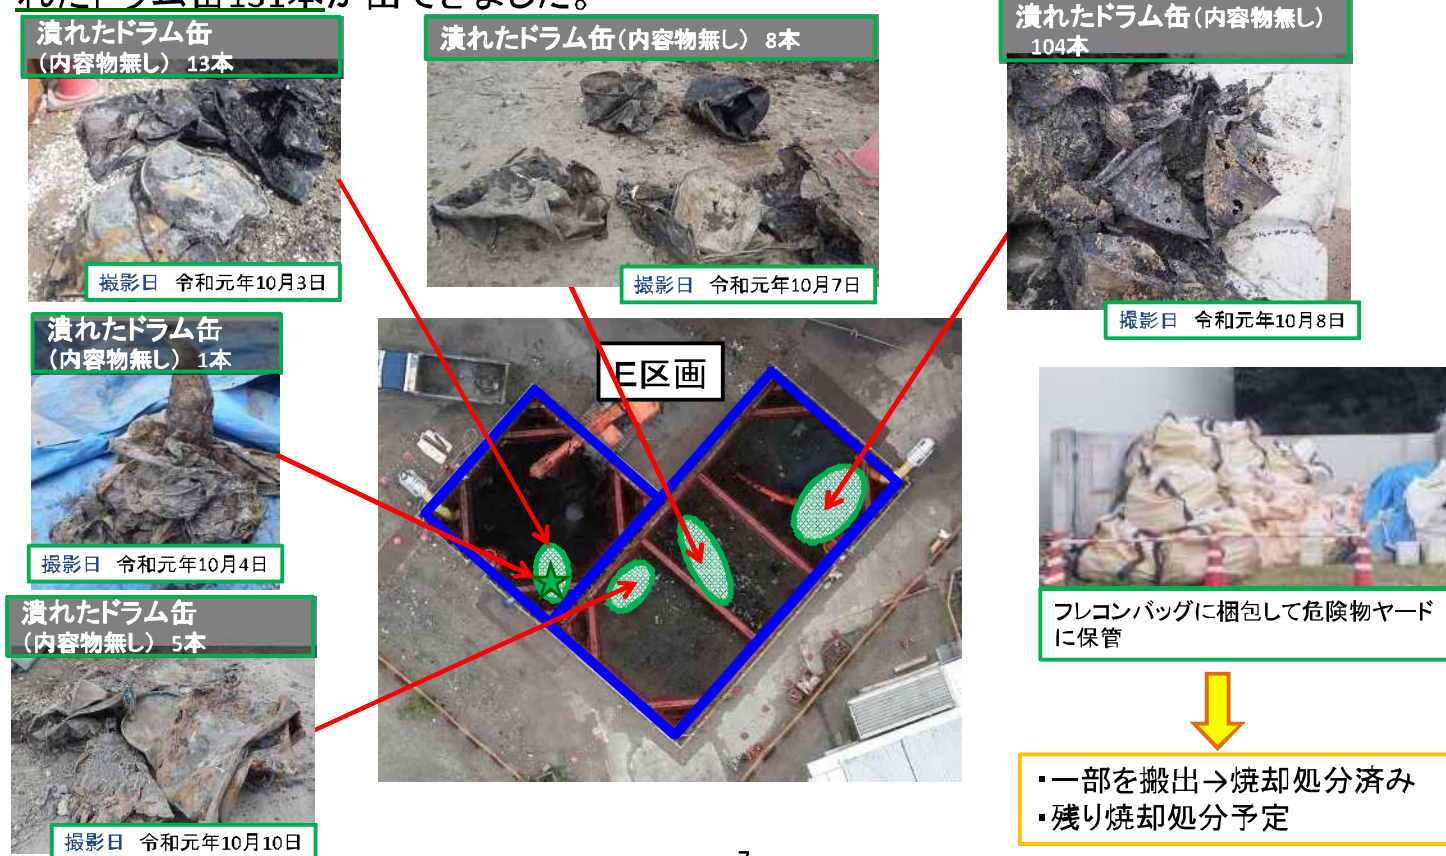

特異な廃棄物

掘削した廃棄物

・10月8日に、E区画(標高145.5-144.5m(地表面から6～7m下層))で内容物有りの潰れたドラム缶7本(7袋)、廃油浸潤土大型フレコン3袋が出てきました。

潰れたドラム缶と内容物(ウレタン様物・ウエス・廃油浸潤土・廃油・固結樹脂) 7本、廃油浸潤土3袋



PCB、有害物(重金属・VOC等)分析中

分析結果に応じて適正に処分予定

二次対策工事土工・処分実績(令和元年10月末現在)

項 目			数量	単位	第30回(7月 末)との差
仮置物撤去土量			21,300	m ³	0
掘削土量			219,000	m ³	+7,600
埋戻可能物仮置土量			214,500	m ³	+6,400
埋戻再生資源			40,300	m ³	+1,700
場外への搬出・処分量	廃棄物	可燃物(主に廃プラスチック類で木くず等が混じるもの)	32,000	t	+610
		不燃物(ガラス陶磁器くず、金属くず)	2,110	t	+110
		有害物(掘削由来: バッテリー、感染性廃棄物相当物)	49.1	t	0
		有害物(場内残置物: バッテリー、変圧器等)	0.8	t	0
	廃棄物 混じり の土	有害物(FG区画、I区画、E区画他)	28,700	t	+2,500
		ドラム缶およびその内容物が浸潤した 廃棄物土・医療系廃棄物混じり土	519	t	+5.52
		鋭利なものを含む等、選別に適さない廃棄物土等	590	t	0
		旧栗東町廃棄物埋立地由来の廃棄物混じり土	11,500	t	0
		セメント混合廃棄物土	118	t	0
	選別土等	ふっ素が土壤環境基準を超過したもの	18,100	t	0
		覆土等で鉛が土壤環境基準を超過したもの	1,400	t	0
	資源化	金属くず	97	t	0

特異な廃棄物の処分および保管状況(二次対策工事期間) (令和元年10月末現在)

廃棄物の種類	処分済重量等		保管中重量等		内 容 等	計	第30回(7月末)との差
医療系薬びん等 (土砂等を含む)	269.89 t		0 t		医療系ガラスびん、点滴びん、チューブ類等	約270t	約0.64t
ドラム缶と一斗缶 (土砂等を含む) 二次対策工事掘削分	229.44 t	ドラム缶 360 本 一斗缶 27 本	約4 t	ドラム缶 98 本 一斗缶 0 本	保管中:低濃度PCB廃棄物9本、特管 産廃17本、未分析産廃(中身有)7本、 未分析産廃(中身無)60本、一斗缶0本	ドラム缶 453本 一斗缶 27 本	ドラム缶 有8無133 本 一斗缶0 本
廃コンデンサ (低濃度PCB廃棄物)	22.9 kg	1 個	—		処分済:低濃度PCB廃棄物	1 個	—
低濃度PCB汚染物	36.66 kg		20 kg	フレコン 1 袋	処分済:汚染容器、サンプル採取道具 等、保管中:サンプル採取道具等	56.66 kg	—
安定器	6.8 kg	1 個	約1.88 t	618 個	処分済:低濃度PCB、保管中:PCB含 有率不明(高濃度扱い)617個、高濃度 1個	619 個	50個
廃石綿等	36.66 t	68 m3	0 t	0 m3	処分済:廃石綿、同付着物(固化・浸潤 処理物)	36.66 t	—
廃鉛蓄電池	11.56 t	1,898 個	約0.58 t	115 個	自動車・バイク用等の破損したバッテ リ	2,013本	31個
廃消火器	約1.24 t	443 本	約0.16 t	49 本	破損した消火器	492本	1本
廃ガスポンベ	約0.28 t	24 本	約0.2 t	19 本	穴の開いていないガスポンベ	43本	—
ドラム缶と一斗缶 (土砂等を含む) H17,H19年度掘削分	19.95 t	ドラム缶 約230 本 一斗缶 約65 本	1.85 t	フレコン 8 袋	保管中:低濃度PCB廃棄物4袋、特管 産廃4袋	ドラム缶 247本 一斗缶 69 本	—

選別土 および 覆土等の適合確認分析

適合確認分析

- ・300m³毎に分析を実施して埋戻しの可否を判断
- ・分析項目はカドミウム、水銀、鉛、ひ素、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類、TOC

(令和元年11月5日適合確認分析終了)

項 目	数量	単位	第30回協議会 との差	備 考
選別土 適合確認回数	521	回	+ 16	
うち不適合判定数	39	回	+ 0	不適合項目:ふっ素
覆土等 適合確認回数	89	回	+ 0	
うち不適合判定数	7	回	+ 0	不適合項目:鉛、ふっ素

内容の詳細については別紙「適合確認分析の結果について」をご覧ください

- ・不適合選別土の発生はありませんでした。
- ・覆土等適合確認分析はありませんでした。
- ・廃棄物土掘削・選別の完了に伴い、選別土および覆土の適合確認分析はすべて終了しました。

選別土 適合確認分析の結果について

選別土適合確認分析

選別処理によって発生する「選別土」について、現場内への埋戻しの可否を判断するために、分析を実施し「選別土」の評価を行いました。
分析は選別土300m³毎に実施し、下記の分析項目により場内埋戻しの可否を判断しました。
(分析項目:カドミウム、水銀、鉛、ひ素、ふっ素、ぼう素、ダイオキシン類、TOC)

適合確認分析によって、場内の埋戻しに利用可能なものは「適合選別土」として埋戻しに使用します。
一方、ひとつでも分析項目の基準値を超過したものは「不適合選別土」として、場外へ搬出し処理しました。

これまでの分析結果

平成27年3月から令和元年11月上旬までに、合計521回実施しました。(令和元年11月5日適合確認分析終了)
このうち、基準値を超過し不適合選別土と判断されたのは計39回であり、その超過した項目はいずれも「ふっ素」でした。
下表にこれまでの分析結果をまとめました。

選別土確認試験結果一覧表 (令和元年11月5日適合確認分析終了)

選別土適合 確認試験 結果一覧表			項目名		カドミウム及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×	(参考) pH	(参考) EC (mS/m)
			管理基準値 (定値/下限値)		0.01以下 (0.001)	0.0005以下 (0.0005)	0.01以下 (0.001)	0.01以下 (0.001)	0.8以下 (0.08)	1以下 (0.1)	1000以下 -	30以下 -			
			単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgC/L			
番号	分析日														
	受付日	判定日													
1	2015/3/9	2015/3/16		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.57	<0.1	68	6	○	6.3	160	
2	2015/3/12	2015/3/19		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.53	<0.1	66	6	○	6.6	170	
3	2015/3/17	2015/3/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.29	0.1	56	7	○	7.3	220	
4	2015/3/24	2015/3/31		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.42	0.1	49	5	○	6.2	220	
5	2015/4/1	2015/4/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.76	0.1	52	5	○	7.6	150	
6	2015/4/6	2015/4/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.45	<0.1	45	7	○	7.2	150	
7	2015/4/13	2015/4/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.55	<0.1	46	5	○	7.1	66	
8	2015/4/15	2015/4/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.46	<0.1	72	9	○	7.5	100	
9	2015/4/20	2015/4/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.62	<0.1	52	3	○	7.3	69	
10	2015/4/22	2015/4/30		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.48	<0.1	69	5	○	7.2	99	
11	2015/4/23	2015/5/7		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.73	0.1	49	7	○	7.3	140	
12	2015/4/27	2015/5/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.96	0.2	47	7	×	7.6	150	
13	2015/4/28	2015/5/12		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.60	0.1	65	6	○	6.8	160	
14	2015/5/11	2015/5/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.54	<0.1	52	5	○	6.4	130	
15	2015/5/12	2015/5/19		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.64	0.1	72	5	○	7.4	120	
16	2015/5/14	2015/5/21		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.76	0.1	130	9	○	7.0	110	
17	2015/5/18	2015/5/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.79	0.1	74	5	○	7.4	110	
18	2015/5/18	2015/5/25		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.76	0.1	78	5	○	7.3	110	
19	2015/5/20	2015/5/21		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.41	<0.1	76	5	○	7.0	190	
20	2015/5/22	2015/5/29		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.48	0.1	47	6	○	7.1	130	
21	2015/5/25	2015/6/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.60	0.1	41	4	○	6.9	130	
22	2015/5/27	2015/6/3		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.63	0.1	43	7	○	7.5	84	
23	2015/5/28	2015/6/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.43	<0.1	58	5	○	7.3	76	
24	2015/6/1	2015/6/5		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.90	<0.1	47	5	×	7.3	93	
25	2015/6/2	2015/6/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.74	0.1	50	6	○	7.4	94	
26	2015/6/3	2015/6/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.79	0.1	53	3	○	7.9	140	
27	2015/6/5	2015/6/12		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.75	0.1	60	8	○	7.3	160	
28	2015/6/8	2015/6/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.65	0.1	56	9	○	7.6	120	
29	2015/6/10	2015/6/17		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.78	0.1	50	5	○	7.0	140	
30	2015/6/12	2015/6/19		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.46	0.1	38	8	○	7.0	130	
31	2015/6/16	2015/6/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.61	0.1	46	3	○	7.3	160	
32	2015/6/17	2015/6/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.61	0.1	39	4	○	7.2	150	
33	2015/6/19	2015/6/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.75	0.1	47	5	○	7.5	130	
34	2015/6/24	2015/7/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.72	0.1	49	4	○	7.5	110	
35	2015/6/26	2015/7/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.97	0.1	60	10	×	7.6	120	
36	2015/6/29	2015/7/3		<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.70	<0.1	61	6	○	7.3	110	
37	2015/6/30	2015/7/7		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.78	<0.1	53	8	○	7.8	93	
38	2015/7/2	2015/7/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.74	0.1	50	4	○	7.0	110	
39	2015/7/6	2015/7/10		<0.001	<0.0005	0.007	0.001	0.78	<0.1	50	6	○	7.4	140	
40	2015/7/7	2015/7/14		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.86	<0.1	43	6	×	7.8	88	
41	2015/7/10	2015/7/17		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.69	0.1	66	6	○	7.1	100	
42	2015/7/14	2015/7/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.70	0.1	48	6	○	7.7	87	
43	2015/7/16	2015/7/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.69	0.1	38	4	○	6.9	100	
44	2015/7/21	2015/7/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.75	0.1	49	7	○	7.0	120	
45	2015/7/23	2015/7/30		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.89	0.1	100	6	×	7.5	110	
46	2015/7/27	2015/7/31		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.66	0.1	210	5	○	7.3	130	
47	2015/7/27	2015/8/3		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.56	0.2	45	6	○	7.5	96	
48	2015/7/29	2015/8/5		<0.001	<0.0005	0.003	0.002	0.79	0.1	62	6	○	7.0	100	
49	2015/7/31	2015/8/7		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.73	0.1	88	12	○	7.5	110	
50	2015/8/4	2015/8/11		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.77	0.2	51	4	○	7.6	170	

選別土適合 確認試験 結果一覧表			項目名	が、鉛及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×	(参考) pH	(参考) EC (mS/m)
			管理基準値 (定規下値値)	0.01以下 (0.001)	0.0005以下 (0.0005)	0.01以下 (0.001)	0.01以下 (0.001)	0.8以下 (0.08)	1以下 (0.1)	1000以下 -	30以下 -			
			単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgC/L			
番号	分析日 受付日	判定日												
51	2015/8/6	2015/8/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.79	0.1	53	9	○	7.1	150
52	2015/8/10	2015/8/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.79	0.2	53	7	○	7.4	120
53	2015/8/11	2015/8/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.70	0.2	52	6	○	6.9	140
54	2015/8/19	2015/8/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.65	0.2	47	6	○	7.3	110
55	2015/8/21	2015/8/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.74	0.1	38	7	○	7.2	130
56	2015/8/24	2015/8/31		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.67	0.2	53	7	○	7.2	140
57	2015/8/26	2015/9/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.87	0.1	53	11	×	7.2	160
58	2015/8/28	2015/9/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.59	0.2	57	13	○	7.5	150
59	2015/8/31	2015/9/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.64	0.2	45	6	○	7.0	140
60	2015/9/1	2015/9/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.64	0.2	46	5	○	7.6	120
61	2015/9/3	2015/9/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.76	0.1	65	8	○	7.6	140
62	2015/9/7	2015/9/11		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.65	0.1	73	5	○	7.3	120
63	2015/9/8	2015/9/15		<0.001	<0.0005	0.001	0.001	0.63	0.2	81	6	○	7.5	140
64	2015/9/11	2015/9/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.69	0.1	56	8	○	7.2	150
65	2015/9/16	2015/9/28		<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.62	0.1	44	4	○	7.3	130
66	2015/9/17	2015/9/28		<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.54	0.1	36	14	○	6.7	110
67	2015/9/24	2015/9/30		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.46	0.2	32	19	○	7.3	120
68	2015/9/25	2015/10/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.39	0.3	44	6	○	7.1	120
69	2015/9/28	2015/10/5		<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.57	0.2	42	6	○	7.4	130
70	2015/10/1	2015/10/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.56	0.1	39	6	○	7.3	120
71	2015/10/2	2015/10/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.52	0.1	36	8	○	7.6	97
72	2015/10/5	2015/10/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.57	0.1	37	8	○	7.6	83
73	2015/10/7	2015/10/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.52	0.1	32	4	○	6.9	77
74	2015/10/8	2015/10/16		<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.49	0.1	35	5	○	6.9	81
75	2015/10/13	2015/10/20		<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.57	0.1	37	8	○	6.9	97
76	2015/10/15	2015/10/22		<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.56	0.1	42	4	○	7.1	95
77	2015/10/19	2015/10/23		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.49	0.1	83	4	○	7.5	100
78	2015/10/20	2015/10/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.52	0.1	50	11	○	7.6	75
79	2015/10/21	2015/10/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.46	0.1	50	5	○	7.7	93
80	2015/10/23	2015/10/30		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.43	0.1	44	6	○	7.7	100
81	2015/10/26	2015/11/2		<0.001	<0.0005	0.004	0.001	0.45	0.1	44	7	○	7.7	110
82	2015/10/27	2015/11/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.43	0.2	40	5	○	7.6	140
83	2015/10/29	2015/11/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.47	0.2	40	8	○	7.3	71
84	2015/11/2	2015/11/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.40	0.2	42	8	○	7.4	100
85	2015/11/4	2015/11/11		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.50	0.2	42	7	○	7.5	100
86	2015/11/5	2015/11/12		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.59	0.1	38	5	○	6.9	110
87	2015/11/9	2015/11/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.67	0.1	36	7	○	7.4	160
88	2015/11/9	2015/11/16		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.71	0.1	39	6	○	7.5	130
89	2015/11/11	2015/11/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.58	0.1	35	4	○	7.4	110
90	2015/11/13	2015/11/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.50	0.1	38	6	○	7.4	91
91	2015/11/17	2015/11/25		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.50	0.1	41	5	○	7.2	100
92	2015/11/18	2015/11/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.58	0.1	38	4	○	7.5	120
93	2015/11/24	2015/11/30		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.51	0.1	47	5	○	7.2	140
94	2015/11/25	2015/12/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.48	0.1	41	6	○	7.4	100
95	2015/11/26	2015/12/3		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.54	0.1	46	8	○	7.4	120
96	2015/11/30	2015/12/7		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.45	0.1	49	6	○	7.6	140
97	2015/12/2	2015/12/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.44	0.2	57	9	○	7.3	140
98	2015/12/4	2015/12/11		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.43	0.1	58	6	○	7.5	170
99	2015/12/7	2015/12/14		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.46	0.2	43	8	○	7.6	130
100	2015/12/10	2015/12/17		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.47	0.2	67	8	○	7.5	120
101	2015/12/14	2015/12/21		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.43	0.3	59	9	○	7.8	100
102	2015/12/17	2015/12/25		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.41	0.3	53	9	○	7.0	120
103	2015/12/21	2015/12/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.42	0.2	42	6	○	7.3	120
104	2015/12/22	2016/1/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.51	0.2	42	9	○	7.3	120
105	2015/12/28	2016/1/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.60	0.1	37	8	○	7.1	140
106	2016/1/6	2016/1/14		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.47	0.1	42	5	○	6.7	150
107	2016/1/8	2016/1/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.47	0.1	49	8	○	7.0	200
108	2016/1/13	2016/1/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.44	0.2	44	6	○	6.9	160
109	2016/1/15	2016/1/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.51	0.2	41	9	○	7.2	150
110	2016/1/19	2016/1/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.45	0.1	41	7	○	7.3	150
111	2016/1/20	2016/1/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.47	0.2	44	9	○	7.4	130
112	2016/1/25	2016/1/29		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.48	0.4	46	10	○	7.4	100
113	2016/1/26	2016/2/2		<0.001	<0.0005	0.001	0.001	0.33	0.3	44	10	○	7.8	71
114	2016/1/28	2016/2/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.34	0.3	51	10	○	7.2	76
115	2016/2/1	2016/2/5		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.35	0.4	49	9	○	7.6	120
116	2016/2/2	2016/2/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.35	0.4	47	10	○	7.2	120
117	2016/2/5	2016/2/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.55	0.2	47	12	○	7.4	97
118	2016/2/8	2016/2/16		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.56	0.2	45	9	○	7.8	91
119	2016/2/10	2016/2/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.42	0.2	49	6	○	7.7	110

選別土適合 確認試験 結果一覧表			項目名	が、鉛及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×	(参考) pH	(参考) EC (mS/m)
			管理基準値 (定規下値値)	0.01以下 (0.001)	0.0005以下 (0.0005)	0.01以下 (0.001)	0.01以下 (0.001)	0.8以下 (0.08)	1以下 (0.1)	1000以下 -	30以下 -			
			単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgC/L			
番号	分析日 受付日	判定日												
120	2016/2/15	2016/2/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.45	0.2	53	5	○	7.4	130
121	2016/2/17	2016/2/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.41	0.2	48	6	○	7.4	100
122	2016/2/19	2016/2/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.41	0.2	47	11	○	7.4	140
123	2016/2/23	2016/3/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.43	0.4	55	9	○	7.6	120
124	2016/2/25	2016/3/3		<0.001	<0.0005	<0.001	0.009	0.33	0.4	56	13	○	7.4	100
125	2016/2/29	2016/3/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.34	0.5	60	9	○	8.1	90
126	2016/3/1	2016/3/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.41	0.4	61	8	○	8.3	98
127	2016/3/3	2016/3/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.34	0.4	64	7	○	6.9	86
128	2016/3/7	2016/3/11		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.36	0.5	64	7	○	7.9	110
129	2016/3/8	2016/3/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.40	0.4	69	9	○	7.1	100
130	2016/3/14	2016/3/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.47	0.4	59	8	○	6.9	120
131	2016/3/16	2016/3/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.38	0.5	69	8	○	7.5	130
132	2016/3/18	2016/3/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.28	0.4	65	10	○	7.3	98
133	2016/3/22	2016/3/29		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.34	0.5	52	7	○	6.9	130
134	2016/3/25	2016/4/1		<0.001	<0.0005	0.004	0.001	0.34	0.5	53	11	○	6.9	100
135	2016/3/28	2016/4/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.40	0.5	60	9	○	8.2	82
136	2016/3/30	2016/4/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.39	0.5	54	8	○	8.4	69
137	2016/4/1	2016/4/8		<0.001	<0.0005	0.002	0.002	0.45	0.6	49	11	○	7.4	91
138	2016/4/4	2016/4/11		<0.001	<0.0005	0.001	0.001	0.42	0.4	46	8	○	7.6	110
139	2016/4/6	2016/4/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.43	0.4	47	9	○	7.1	98
140	2016/4/8	2016/4/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.46	0.4	58	9	○	7.3	110
141	2016/4/12	2016/4/19		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.42	0.5	57	8	○	7.1	120
142	2016/4/14	2016/4/21		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.47	0.5	60	14	○	7.8	110
143	2016/4/18	2016/4/25		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.40	0.6	62	10	○	8.1	120
144	2016/4/20	2016/4/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.48	0.5	73	10	○	8.7	100
145	2016/4/22	2016/4/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.48	0.7	68	12	○	7.9	120
146	2016/4/25	2016/5/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.38	0.4	66	9	○	7.7	120
147	2016/4/27	2016/5/12		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.39	0.5	67	9	○	7.2	120
148	2016/5/2	2016/5/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.48	0.5	61	9	○	7.2	170
149	2016/5/9	2016/5/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.49	0.4	63	7	○	6.4	140
150	2016/5/10	2016/5/17		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.45	0.4	57	9	○	7.0	120
151	2016/5/13	2016/5/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.55	0.4	54	9	○	6.9	120
152	2016/5/17	2016/5/24		<0.001	<0.0005	0.002	0.002	0.53	0.4	57	9	○	7.2	130
153	2016/5/19	2016/5/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.47	0.5	57	10	○	7.4	120
154	2016/5/23	2016/5/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.39	0.6	57	8	○	8.1	150
155	2016/5/23	2016/5/30		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.39	0.5	61	8	○	7.6	140
156 [※]	2016/5/30	2016/6/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.57	0.1	22	6	○	7.4	110
157	2016/5/31	2016/6/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.43	0.4	57	9	○	7.6	200
158 [※]	2016/5/31	2016/6/7		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.58	0.2	20	7	○	7.7	120
159	2016/6/2	2016/6/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.41	0.2	73	6	○	7.2	230
160	2016/6/3	2016/6/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.37	0.1	61	7	○	7.4	220
161	2016/6/6	2016/6/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.52	0.1	69	7	○	7.6	220
162	2016/6/8	2016/6/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.43	0.2	55	5	○	7.1	220
163	2016/6/13	2016/6/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.52	0.1	38	5	○	7.6	200
164	2016/6/15	2016/6/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.60	0.2	44	7	○	7.6	180
165	2016/6/17	2016/6/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.56	0.1	44	9	○	7.6	150
166	2016/6/22	2016/6/29		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.69	0.1	46	8	○	7.6	150
167	2016/6/24	2016/7/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.68	0.2	60	5	○	7.0	150
168	2016/6/29	2016/7/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.57	0.3	55	6	○	7.8	140
169	2016/7/4	2016/7/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.56	0.2	49	5	○	6.8	130
170	2016/7/5	2016/7/12		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.51	0.2	58	8	○	6.9	120
171	2016/7/8	2016/7/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.58	0.2	43	6	○	7.0	100
172	2016/7/12	2016/7/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.62	0.2	45	7	○	7.1	120
173	2016/7/13	2016/7/25		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.55	0.2	42	8	○	7.1	130
174	2016/7/19	2016/7/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.47	0.3	48	8	○	7.6	150
175	2016/7/21	2016/7/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.53	0.3	49	10	○	7.1	120
176	2016/7/25	2016/7/29		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.60	0.4	53	7	○	7.4	120
177	2016/7/26	2016/8/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.59	0.3	52	9	○	7.1	120
178	2016/8/1	2016/8/5		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.44	0.4	50	8	○	7.4	140
179	2016/8/1	2016/8/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.50	0.5	54	12	○	7.4	120
180	2016/8/3	2016/8/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.53	0.4	51	9	○	7.2	110
181	2016/8/5	2016/8/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.45	0.4	55	10	○	8.1	120
182	2016/8/8	2016/8/19		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.57	0.5	53	10	○	6.8	130
183	2016/8/10	2016/8/23		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.61	0.4	55	11	○	7.4	130
184	2016/8/18	2016/8/25		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.48	0.3	79	6	○	7.1	150
185	2016/8/22	2016/8/29		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.64	0.1	45	6	○	7.0	100
186	2016/8/24	2016/8/31		<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.64	0.1	47	6	○	7.1	92
187	2016/8/28	2016/9/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.63	0.2	43	9	○	7.5	100
188	2016/8/29	2016/9/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.57	0.1	27	6	○	7.1	95

選別土適合 確認試験 結果一覧表			項目名	が、鉛及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果	(参考) pH	(参考) EC (mS/m)
			管理基準値 (定規下値値)	0.01以下 (0.001)	0.0005以下 (0.0005)	0.01以下 (0.001)	0.01以下 (0.001)	0.8以下 (0.08)	1以下 (0.1)	1000以下 -	30以下 -	適合:○ 不適合:×		
			単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgC/L			
番号	分析日 受付日	判定日												
189	2016/8/30	2016/9/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.60	0.2	37	7	○	7.6	150
190	2016/9/2	2016/9/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.56	0.1	59	5	○	7.7	220
191	2016/9/5	2016/9/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.47	0.1	65	5	○	7.5	220
192	2016/9/8	2016/9/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.55	0.1	48	6	○	7.5	200
193	2016/9/8	2016/9/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.53	0.1	57	6	○	7.1	200
194	2016/9/13	2016/9/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.52	0.2	63	8	○	7.0	180
195	2016/9/14	2016/9/23		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.52	0.1	54	9	○	7.7	150
196	2016/9/16	2016/9/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.55	0.2	55	12	○	7.1	180
197	2016/9/20	2016/9/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.58	0.2	45	8	○	7.4	190
198	2016/9/23	2016/9/30		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.66	0.2	48	8	○	7.4	170
199	2016/9/27	2016/10/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.56	0.2	47	6	○	7.3	170
200	2016/9/29	2016/10/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.55	0.2	49	6	○	7.5	170
201	2016/10/3	2016/10/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.55	0.2	46	6	○	7.4	220
202	2016/10/6	2016/10/14		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.66	0.1	55	6	○	7.3	220
203	2016/10/11	2016/10/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.78	0.1	43	8	○	7.6	180
204	2016/10/14	2016/10/21		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.56	0.1	35	8	○	7.9	110
205	2016/10/17	2016/10/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.61	0.2	35	9	○	7.3	210
206	2016/10/19	2016/10/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.50	0.3	33	7	○	7.5	180
207	2016/10/21	2016/10/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.43	0.3	46	13	○	7.3	180
208	2016/10/24	2016/10/31		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.52	0.3	38	8	○	7.7	210
209	2016/10/26	2016/11/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.55	0.2	36	7	○	7.6	210
210	2016/10/28	2016/11/7		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.46	0.3	48	9	○	7.7	210
211	2016/10/31	2016/11/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.60	0.4	43	11	○	7.6	220
212	2016/11/2	2016/11/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.52	0.2	36	6	○	7.7	210
213	2016/11/7	2016/11/11		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.35	0.1	58	7	○	7.4	210
214	2016/11/8	2016/11/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.37	0.1	48	8	○	7.5	220
215	2016/11/10	2016/11/17		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.40	0.1	52	7	○	7.5	220
216	2016/11/14	2016/11/21		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.43	0.2	44	14	○	7.3	230
217	2016/11/16	2016/11/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.38	0.2	34	9	○	7.9	210
218	2016/11/18	2016/11/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.32	0.2	34	9	○	7.4	140
219	2016/11/21	2016/11/29		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.41	0.2	35	6	○	7.3	200
220	2016/11/24	2016/12/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.33	0.2	41	10	○	7.3	150
221	2016/11/28	2016/12/2		<0.001	<0.0005	0.001	0.001	0.35	0.2	39	8	○	7.6	170
222	2016/11/29	2016/12/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.41	0.1	51	5	○	7.0	200
223	2016/12/1	2016/12/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.33	0.1	60	6	○	7.0	170
224	2016/12/5	2016/12/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.45	0.2	38	16	○	7.3	210
225	2016/12/7	2016/12/14		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.44	0.2	44	9	○	7.5	160
226	2016/12/9	2016/12/16		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.24	0.1	51	6	○	7.5	110
227	2016/12/13	2016/12/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.30	0.2	75	9	○	7.7	120
228	2016/12/16	2016/12/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.30	0.2	65	10	○	7.7	120
229	2016/12/20	2016/12/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.40	0.2	43	9	○	8.0	100
230	2016/12/22	2017/1/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.32	0.2	67	8	○	7.6	80
231	2016/12/26	2017/1/11		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.55	0.1	38	6	○	7.4	220
232	2016/1/8	2017/1/16		<0.001	<0.0005	0.002	0.004	0.56	0.2	34	12	○	7.5	230
233	2017/1/11	2017/1/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.44	0.1	41	10	○	7.1	220
234	2017/1/13	2017/1/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.46	0.2	43	12	○	7.3	230
235	2017/1/19	2017/1/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.44	0.2	40	8	○	7.5	180
236	2017/1/23	2017/1/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.44	0.1	59	9	○	7.3	150
237	2017/1/24	2017/1/31		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.37	0.1	34	9	○	7.7	76
238	2017/1/26	2017/2/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.37	0.1	40	12	○	7.4	87
239	2017/1/30	2017/2/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.36	0.1	40	13	○	7.3	140
240	2017/2/1	2017/2/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.56	0.1	46	8	○	7.6	100
241	2017/2/3	2017/2/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.64	0.1	39	10	○	7.5	86
242	2017/2/6	2017/2/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.007	0.57	0.1	37	12	○	8.9	50
243	2017/2/8	2017/2/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.62	0.1	39	9	○	7.4	72
244	2017/2/10	2017/2/17		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.53	0.2	44	11	○	7.5	100
245	2017/2/15	2017/2/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.44	0.1	38	12	○	7.2	170
246	2017/2/17	2017/2/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.40	0.1	43	13	○	8.1	70
247	2017/2/20	2017/2/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.35	0.1	37	9	○	8.7	120
248	2017/2/23	2017/3/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.36	0.1	34	22	○	8.0	150
249	2017/2/27	2017/3/3		<0.001	<0.0005	<0.001	0.007	0.39	0.1	35	12	○	8.2	200
250	2017/2/28	2017/3/7		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.44	0.1	40	10	○	8.0	180
251	2017/3/2	2017/3/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.007	0.26	0.1	33	10	○	8.7	120
252	2017/3/6	2017/3/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.37	0.1	32	10	○	7.4	180
253	2017/3/7	2017/3/14		<0.001	<0.0005	0.001	0.003	0.61	0.1	26	11	○	8.1	220
254	2017/3/10	2017/3/17		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.46	0.1	68	7	○	7.7	180
255	2017/3/14	2017/3/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.007	0.40	0.3	84	8	○	9.1	85
256	2017/3/16	2017/3/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	0.53	0.2	39	11	○	7.6	190
257	2017/3/21	2017/3/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.47	0.1	38	9	○	7.3	210

選別土適合 確認試験 結果一覧表			項目名	が鉛及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイキシル 類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×	(参考) pH	(参考) EC (mS/m)
			管理基準値 (定規下値値)	0.01以下 (0.001)	0.0005以下 (0.0005)	0.01以下 (0.001)	0.01以下 (0.001)	0.8以下 (0.08)	1以下 (0.1)	1000以下 -	30以下 -			
			単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µg-TEQ/g	mgC/L			
番号	分析日 受付日	判定日												
258	2017/3/22	2017/3/29		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.43	0.1	43	8	○	7.5	150
259	2017/3/24	2017/4/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.42	0.1	31	7	○	7.6	100
260	2017/3/21	2017/4/3		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.47	0.1	29	8	○	7.7	170
261	2017/3/29	2017/4/5		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.64	0.1	23	10	○	7.1	200
262	2017/3/31	2017/4/7		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.35	0.2	33	9	○	8.1	140
263	2017/4/3	2017/4/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.40	0.2	43	8	○	7.4	120
264	2017/4/5	2017/4/12		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.39	0.1	28	7	○	8.0	70
265	2017/4/7	2017/4/14		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.31	0.2	29	13	○	7.7	90
266	2017/4/11	2017/4/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.37	0.1	26	8	○	7.4	95
267	2017/4/13	2017/4/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.42	0.1	27	5	○	7.8	100
268	2017/4/17	2017/4/21		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.53	<0.1	25	5	○	7.6	110
269	2017/4/17	2017/4/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.58	0.1	26	6	○	7.6	130
270	2017/4/19	2017/4/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.64	0.1	35	7	○	7.7	190
271	2017/4/21	2017/4/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.73	0.1	51	7	○	7.7	120
272	2017/4/24	2017/5/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.53	0.1	29	9	○	7.5	150
273	2017/4/26	2017/5/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.62	0.2	42	9	○	7.5	200
274	2017/4/28	2017/5/12		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.58	0.2	38	7	○	7.8	170
275	2017/5/9	2017/5/16		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.54	0.1	25	6	○	7.0	180
276	2017/5/11	2017/5/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.50	0.1	26	5	○	7.6	150
277	2017/5/15	2017/5/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.66	0.2	33	11	○	7.7	120
278	2017/5/17	2017/5/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.51	0.1	37	7	○	7.6	86
279	2017/5/19	2017/5/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.41	0.1	37	9	○	7.5	71
280	2017/5/22	2017/5/29		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.59	0.2	49	8	○	7.5	180
281	2017/5/24	2017/5/31		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.60	0.1	87	7	○	7.5	220
282	2017/5/26	2017/6/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.62	0.1	52	7	○	7.3	160
283	2017/5/29	2017/6/5		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.43	0.1	57	6	○	7.3	140
284	2017/5/30	2017/6/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.45	0.1	40	7	○	7.7	130
285	2017/6/1	2017/6/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.52	0.2	39	7	○	7.4	160
286	2017/6/5	2017/6/12		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.49	0.2	32	7	○	7.0	190
287	2017/6/7	2017/6/14		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.57	0.2	31	8	○	7.1	200
288	2017/6/9	2017/6/16		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.57	0.2	54	10	○	7.5	190
289	2017/6/13	2017/6/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.69	0.2	42	8	○	7.7	200
290	2017/6/15	2017/6/22		<0.001	<0.0005	0.002	0.001	0.13	<0.1	40	3	○	7.3	34
291	2017/6/19	2017/6/23		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.65	0.2	46	9	○	7.7	240
292	2017/6/20	2017/6/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.63	0.2	39	17	○	7.7	230
293	2017/6/27	2017/7/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.57	0.4	41	9	○	8.4	160
294	2017/6/30	2017/7/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.42	0.3	57	9	○	7.6	150
295	2017/7/3	2017/7/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.58	0.2	42	6	○	7.6	150
296	2017/7/6	2017/7/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.48	0.5	58	16	○	8.0	180
297	2017/7/10	2017/7/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.65	0.4	41	15	○	7.7	230
298	2017/7/12	2017/7/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.94	0.2	33	13	×	7.2	230
299	2017/7/18	2017/7/24		<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.66	0.3	39	7	○	7.6	200
300	2017/7/19	2017/7/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.70	0.3	40	12	○	7.2	200
301	2017/7/21	2017/7/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.68	0.2	60	13	○	7.7	140
302	2017/7/24	2017/7/31		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.54	0.2	35	26	○	7.7	110
303	2017/7/27	2017/8/3		<0.001	<0.0005	0.001	0.004	0.50	0.2	51	9	○	7.4	120
304	2017/7/31	2017/8/4		<0.001	<0.0005	0.002	0.006	0.64	0.1	57	9	○	7.2	200
305	2017/8/2	2017/8/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.54	0.2	45	11	○	7.6	190
306	2017/8/4	2017/8/17		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.41	0.3	55	15	○	7.8	100
307	2017/8/7	2017/8/16		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.43	0.2	52	16	○	7.2	100
308	2017/8/9	2017/8/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.52	0.3	44	6	○	7.6	180
309	2017/8/17	2017/8/24		<0.001	<0.0005	0.001	0.006	0.92	0.2	29	6	×	7.4	170
310	2017/8/21	2017/8/25		<0.001	<0.0005	0.002	0.005	0.72	0.2	51	7	○	7.5	230
311	2017/8/22	2017/8/29		<0.001	<0.0005	0.007	0.006	0.60	0.2	52	7	○	7.6	210
312	2017/8/25	2017/9/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.78	0.2	40	13	○	7.5	210
313	2017/8/28	2017/9/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.35	0.2	30	14	○	7.6	150
314	2017/8/30	2017/9/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.49	0.5	80	21	○	8.0	180
315	2017/9/1	2017/9/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.43	0.2	52	16	○	7.6	210
316	2017/9/4	2017/9/11		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.40	0.1	25	9	○	7.8	160
317	2017/9/6	2017/9/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.46	0.3	41	16	○	7.4	180
318	2017/9/8	2017/9/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.62	0.2	38	25	○	7.7	210
319	2017/9/12	2017/9/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.69	0.3	39	15	○	7.6	230
320	2017/9/19	2017/9/25		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.97	0.1	35	12	×	7.7	230
321	2017/9/20	2017/9/21		<0.001	<0.0005	0.001	0.003	1.0	0.2	37	13	×	7.3	230
322	2017/9/22	2017/9/29		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.86	0.2	32	21	×	7.7	250
323	2017/9/26	2017/10/3		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	1.0	0.1	33	8	×	7.2	220
324	2017/9/28	2017/10/5		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.36	<0.1	31	4	○	7.3	180
325	2017/10/2	2017/10/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.90	0.2	28	10	×	7.4	250
326	2017/10/5	2017/10/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.99	0.3	46	10	×	7.2	260

選別土適合 確認試験 結果一覧表		項目名		がくみ及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×	(参考) pH	(参考) EC (mS/m)
		管理基準値 (定規下値値)	単位	0.01以下 (0.001)	0.0005以下 (0.0005)	0.01以下 (0.001)	0.01以下 (0.001)	0.8以下 (0.08)	1以下 (0.1)	1000以下 -	30以下 -			
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgC/L			
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgC/L			
番号	分析日 受付日	判定日												
327	2017/10/10	2017/10/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.62	0.2	27	9	○	7.2	200
328	2017/10/11	2017/10/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.47	0.3	34	9	○	7.9	140
329	2017/10/13	2017/10/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.33	0.2	46	10	○	7.7	90
330	2017/10/18	2017/10/25		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.79	0.1	42	6	○	7.4	200
331	2017/10/23	2017/10/30		<0.001	<0.0005	<0.001	0.008	1.0	0.2	46	9	×	7.5	240
332	2017/10/27	2017/11/6		<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.93	0.1	31	8	×	7.3	230
333	2017/10/30	2017/11/7		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.66	0.1	33	9	○	7.6	200
334	2017/11/8	2017/11/10		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.59	0.2	78	8	○	7.7	130
335	2017/11/7	2017/11/14		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.46	0.1	71	9	○	9.0	100
336	2017/11/14	2017/11/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.009	0.56	0.2	62	7	○	7.8	170
337	2017/11/16	2017/11/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.40	0.1	64	6	○	7.4	140
338	2017/11/21	2017/11/29		<0.001	<0.0005	<0.001	0.007	0.80	0.2	45	8	○	7.8	170
339	2017/11/24	2017/12/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.70	0.2	59	9	○	7.8	120
340	2017/11/29	2017/12/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.70	0.2	52	8	○	7.9	130
341	2017/12/4	2017/12/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.83	0.2	75	8	×	7.7	210
342	2017/12/8	2017/12/15		<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	0.63	0.2	64	8	○	7.7	180
343	2017/12/12	2017/12/19		<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	0.71	0.2	57	9	○	7.5	190
344	2017/12/14	2017/12/21		<0.001	<0.0005	<0.001	0.008	0.69	0.2	75	9	○	7.8	220
345	2017/12/18	2017/12/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.007	0.74	0.2	58	7	○	7.7	210
346	2017/12/20	2017/12/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.68	0.1	66	16	○	7.5	210
347	2017/12/27	2018/1/16		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.78	0.1	46	8	○	7.2	200
348	2018/1/10	2018/1/17		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.80	0.1	63	6	○	7.6	190
349	2018/1/12	2018/1/19		<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	0.87	0.1	75	9	×	7.6	220
350	2018/1/18	2018/1/23		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.88	0.2	48	9	×	7.8	200
351	2018/1/23	2018/1/30		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.82	0.2	47	7	×	7.6	220
352	2018/1/25	2018/2/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.63	0.1	58	8	○	7.5	180
353	2018/1/30	2018/2/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.57	0.2	60	11	○	7.6	140
354	2018/2/1	2018/2/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.58	0.2	49	8	○	7.8	160
355	2018/2/5	2018/2/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.56	0.1	58	12	○	7.7	140
356	2018/2/13	2018/2/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.67	0.2	48	12	○	7.5	190
357	2018/2/15	2018/2/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	0.46	0.1	54	10	○	7.5	170
358	2018/2/19	2018/2/23		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.39	0.1	40	12	○	7.6	120
359	2018/2/20	2018/2/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.45	0.1	60	10	○	8.1	100
360	2018/2/22	2018/3/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.41	0.1	63	9	○	7.6	130
361	2018/2/26	2018/3/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.55	0.1	43	10	○	7.2	190
362	2018/2/27	2018/3/6		<0.001	<0.0005	<0.001	0.007	0.41	<0.1	53	9	○	8.0	200
363	2018/3/1	2018/3/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.57	0.1	32	5	○	7.4	140
364	2018/3/2	2018/3/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.66	0.1	49	8	○	7.4	190
365	2018/3/6	2018/3/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.64	0.1	44	12	○	7.7	220
366	2018/3/9	2018/3/16		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.64	0.1	42	8	○	7.7	190
367	2018/3/13	2018/3/23		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.69	0.2	120	9	○	7.6	160
368	2018/3/19	2018/3/26		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.60	0.1	77	9	○	7.7	130
369	2018/3/20	2018/3/28		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.66	0.1	100	11	○	7.7	160
370	2018/3/23	2018/4/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.59	0.1	98	8	○	7.8	140
371	2018/3/26	2018/4/2		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.88	0.2	52	11	×	7.6	230
372	2018/3/28	2018/4/4		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.72	0.1	45	9	○	7.7	190
373	2018/3/30	2018/4/9		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.67	0.1	47	10	○	7.8	120
374	2018/4/6	2018/4/13		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.64	0.1	43	8	○	7.5	100
375	2018/4/10	2018/4/17		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.63	0.1	36	9	○	7.1	150
376	2018/4/12	2018/4/19		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.71	0.1	42	6	○	7.3	150
377	2018/4/16	2018/4/23		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.79	0.2	51	8	○	7.4	210
378	2018/4/18	2018/4/25		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.79	0.1	32	11	○	7.6	220
379	2018/4/20	2018/4/27		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.73	0.1	38	11	○	7.6	160
380	2018/4/24	2018/5/8		<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.76	0.2	38	6	○	7.2	120
381	2018/4/27	2018/5/11		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.65	0.2	46	11	○	7.3	110
382	2018/5/11	2018/5/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.71	0.1	31	7	○	7.4	130
383	2018/5/15	2018/5/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	0.89	0.1	46	8	×	7.4	150
384	2018/5/17	2018/5/24		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.87	0.1	40	7	×	7.3	150
385	2018/5/21	2018/5/25		<0.001	<0.0005	0.004	0.002	0.92	0.2	45	8	×	7.5	150
386	2018/5/23	2018/5/30		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.77	0.1	44	6	○	6.5	120
387	2018/5/28	2018/6/1		<0.001	<0.0005	0.001	0.002	0.77	0.1	48	8	○	7.3	110
388	2018/5/29	2018/6/5		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.63	0.1	34	6	○	6.9	110
389	2018/5/31	2018/6/1		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.68	0.1	42	6	○	7.5	160
390	2018/6/5	2018/6/12		<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.96	0.1	48	4	×	6.8	220
391	2018/6/7	2018/6/14		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.85	0.1	43	4	×	7.0	180
392	2018/6/11	2018/6/18		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.92	0.1	33	5	×	7.2	130
393	2018/6/13	2018/6/20		<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.89	0.1	37	6	×	7.3	170
394	2018/6/15	2018/6/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.89	0.1	38	7	×	7.4	94
395	2018/6/18	2018/6/22		<0.001	<0.0005	<0.001	0.007	0.80	0.1	38	8	○	8.6	140

選別土適合 確認試験 結果一覧表			項目名		が、鉛及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×	(参考) pH	(参考) EC (mS/m)
			管理基準値 (定規下値値)	単位	0.01以下 (0.001)	0.0005以下 (0.0005)	0.01以下 (0.001)	0.01以下 (0.001)	0.8以下 (0.08)	1以下 (0.1)	1000以下 -	30以下 -			
			番号	分析日 受付日	判定日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g			
396	2018/6/21	2018/6/28			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.65	0.2	34	7	○	7.4	120
397	2018/6/25	2018/6/29			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.65	0.1	27	6	○	8.0	110
398	2018/6/21	2018/7/4			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.57	0.1	28	7	○	7.0	110
399	2018/1/9	2018/7/17			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.61	0.1	23	5	○	7.2	99
400	2018/7/17	2018/7/24			<0.001	<0.0005	<0.001	0.007	0.86	0.1	18	5	×	7.9	99
401	2018/7/20	2018/7/27			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.49	0.1	15	7	○	7.2	110
402	2018/7/23	2018/7/30			<0.001	<0.0005	<0.001	0.01	0.50	<0.1	36	7	○	7.9	230
403	2018/7/27	2018/8/3			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.78	0.1	34	9	○	7.7	250
404	2018/7/30	2018/8/6			<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	0.92	0.2	35	8	×	7.5	250
405	2018/8/1	2018/8/8			<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	1.2	0.1	38	9	×	7.6	260
406	2018/8/7	2018/8/21			<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	1.2	0.1	36	5	×	7.6	230
407	2018/8/9	2018/8/23			<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	1.1	0.1	59	4	×	6.8	250
408	2018/8/21	2018/8/28			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	1.0	0.1	28	6	×	7.4	230
409	2018/8/28	2018/9/3			<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	0.94	0.1	51	4	×	7.4	200
410	2018/8/31	2018/9/7			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.85	0.1	30	11	×	7.2	140
411	2018/9/3	2018/9/10			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.72	0.1	33	5	○	7.7	110
412	2018/9/8	2018/9/13			<0.001	<0.0005	<0.001	0.008	0.47	<0.1	31	5	○	7.3	120
413	2018/9/10	2018/9/18			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.40	<0.1	30	5	○	7.6	140
414	2018/9/18	2018/9/25			<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	0.44	0.1	35	4	○	7.6	210
415	2018/9/18	2018/9/26			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.67	0.1	35	5	○	7.3	240
416	2018/9/20	2018/9/28			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.59	<0.1	42	4	○	7.6	220
417	2018/9/25	2018/10/2			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.82	<0.1	31	5	×	6.8	230
418	2018/10/1	2018/10/9			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.78	0.1	37	6	○	7.6	190
419	2018/10/3	2018/10/11			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.71	0.1	26	16	○	7.8	100
420	2018/10/3	2018/10/13			<0.001	<0.0005	0.001	0.003	0.58	0.1	27	10	○	7.5	110
421	2018/10/9	2018/10/15			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.65	<0.1	20	5	○	7.5	100
422	2018/10/10	2018/10/17			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.55	0.1	23	5	○	7.7	110
423	2018/10/12	2018/10/19			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.46	0.1	34	6	○	6.6	120
424	2018/10/15	2018/10/22			<0.001	<0.0005	0.001	0.002	0.44	0.1	68	7	○	7.1	210
425	2018/10/17	2018/10/24			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.41	0.1	20	5	○	8.4	140
426	2018/10/19	2018/10/26			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.35	0.1	45	5	○	7.0	130
427	2018/10/22	2018/10/29			<0.001	<0.0005	0.001	0.002	0.37	0.1	64	6	○	6.9	120
428	2018/10/23	2018/10/30			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.43	0.1	52	8	○	7.9	110
429	2018/10/25	2018/11/1			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.48	0.1	35	6	○	6.7	91
430	2018/10/29	2018/11/2			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.52	0.1	35	5	○	7.1	100
431	2018/10/30	2018/11/6			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.59	0.1	33	3	○	7.8	110
432	2018/10/31	2018/11/1			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.52	0.1	33	6	○	7.9	100
433	2018/11/3	2018/11/12			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.55	0.1	27	4	○	7.8	100
434	2018/11/6	2018/11/13			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.35	0.1	40	7	○	8.1	130
435	2018/11/8	2018/11/15			<0.001	<0.0005	0.004	0.003	0.50	0.1	35	4	○	6.9	140
436	2018/11/9	2018/11/16			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.52	0.1	40	11	○	7.9	110
437	2018/11/19	2018/11/27			<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.61	0.1	33	7	○	7.6	140
438	2018/11/20	2018/11/28			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.54	0.1	29	9	○	8.0	120
439	2018/11/21	2018/11/29			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.56	0.2	23	5	○	8.4	110
440	2018/11/26	2018/11/30			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.59	0.1	23	7	○	7.1	100
441	2018/11/26	2018/12/3			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.44	0.1	61	6	○	7.2	130
442	2018/11/28	2018/12/5			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.46	0.1	29	3	○	7.3	100
443	2018/12/3	2018/12/7			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.62	0.1	19	6	○	7.5	71
444	2018/12/4	2018/12/11			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.50	0.1	17	5	○	8.0	100
445	2018/12/12	2018/12/19			<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	0.44	0.1	33	7	○	8.8	120
446	2018/12/12	2018/12/19			<0.001	<0.0005	0.001	0.003	0.54	0.1	18	11	○	8.3	130
447	2018/12/14	2018/12/21			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.47	0.1	29	10	○	8.4	130
448	2018/12/11	2018/12/21			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.36	0.1	36	6	○	8.2	110
449	2018/12/18	2018/12/26			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.41	<0.1	37	6	○	8.4	83
450	2018/12/25	2019/1/7			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.44	0.1	180	6	○	8.7	94
451	2018/12/28	2019/1/9			<0.001	<0.0005	<0.001	0.008	0.44	0.1	95	9	○	8.6	100
452	2019/1/7	2019/1/16			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.47	0.1	51	5	○	7.7	110
453	2019/1/9	2019/1/17			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.41	0.1	36	6	○	8.4	100
454	2019/1/11	2019/1/21			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.40	0.1	42	5	○	7.6	110
455	2019/1/17	2019/1/24			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.30	0.1	33	4	○	7.6	100
456	2019/1/18	2019/1/25			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.30	0.1	27	6	○	8.4	88
457	2019/1/23	2019/1/30			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.49	0.1	30	5	○	8.0	160
458	2019/1/25	2019/2/1			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.72	0.1	44	9	○	6.8	210
459	2019/1/29	2019/2/5			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.51	0.1	24	8	○	7.6	200
460	2019/2/1	2019/2/8			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.49	<0.1	26	7	○	7.9	120
461	2019/2/4	2019/2/12			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.29	<0.1	28	6	○	8.3	62
462	2019/2/6	2019/2/14			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.28	<0.1	17	4	○	6.9	67
463	2019/2/13	2019/2/20			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.63	<0.1	16	7	○	8.9	72
464	2019/2/19	2019/2/26			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.26	<0.1	26	3	○	8.3	160

選別土適合 確認試験 結果一覧表			項目名		が鉛及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×	(参考) pH	(参考) EC (mS/m)
			管理基準値 (定規下限値)		0.01以下 (0.001)	0.0005以下 (0.0005)	0.01以下 (0.001)	0.01以下 (0.001)	0.8以下 (0.08)	1以下 (0.1)	1000以下 -	30以下 -			
			番号	分析日 受付日	判定日	単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g			
465	2019/2/25	2019/3/1			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.33	<0.1	14	6	○	9.2	110
466	2019/3/5	2019/3/12			<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.40	<0.1	13	6	○	8.5	120
467	2019/3/1	2019/3/14			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.44	<0.1	14	7	○	8.3	140
468	2019/3/18	2019/3/26			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.42	<0.1	15	6	○	7.8	100
469	2019/3/20	2019/4/1			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.36	<0.1	120	10	○	8.4	110
470	2019/3/25	2019/4/1			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.38	<0.1	14	10	○	8.1	130
471	2019/3/29	2019/4/5			<0.001	<0.0005	<0.001	0.009	0.51	<0.1	19	12	○	8.1	76
472	2019/4/5	2019/4/12			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.58	<0.1	14	12	○	7.8	55
473	2019/4/11	2019/4/18			<0.001	<0.0005	<0.001	0.009	0.83	<0.1	21	11	×	7.7	73
474	2019/4/16	2019/4/23			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.76	<0.1	29	11	○	7.3	110
475	2019/4/18	2019/4/25			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.69	0.1	36	10	○	7.4	110
476	2019/4/22	2019/4/26			<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.66	<0.1	29	13	○	7.3	100
477	2019/4/22	2019/5/1			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.65	0.1	27	14	○	7.4	110
478	2019/4/23	2019/5/8			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.57	<0.1	17	12	○	7.8	100
479	2019/5/1	2019/5/14			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.55	<0.1	17	7	○	7.8	100
480	2019/5/10	2019/5/17			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.43	0.1	24	10	○	7.8	120
481	2019/5/14	2019/5/21			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.37	0.1	24	8	○	7.7	110
482	2019/5/16	2019/5/23			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.50	<0.1	27	8	○	7.5	100
483	2019/5/20	2019/5/24			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.53	<0.1	24	9	○	7.7	100
484	2019/5/21	2019/5/26			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.62	<0.1	25	9	○	7.7	98
485	2019/5/27	2019/5/31			<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.38	<0.1	13	17	○	7.9	52
486	2019/5/28	2019/6/4			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.46	0.1	23	11	○	7.7	83
487	2019/5/30	2019/6/6			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.36	0.1	30	11	○	8.1	94
488	2019/5/31	2019/6/1			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.34	0.1	17	18	○	8.2	92
489	2019/6/1	2019/6/1			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.37	0.1	22	9	○	7.2	100
490	2019/6/4	2019/6/11			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.34	<0.1	18	10	○	8.8	77
491	2019/6/6	2019/6/13			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.40	<0.1	25	10	○	7.9	73
492	2019/6/10	2019/6/17			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.41	0.1	22	10	○	7.3	95
493	2019/6/13	2019/6/19			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.56	<0.1	38	10	○	7.0	100
494	2019/6/17	2019/6/24			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.48	0.1	18	11	○	7.7	71
495	2019/6/19	2019/6/26			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.47	<0.1	16	9	○	7.6	70
496	2019/6/21	2019/6/26			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.46	0.1	20	9	○	7.6	90
497	2019/6/25	2019/7/2			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.46	0.1	21	13	○	7.2	92
498	2019/7/3	2019/7/10			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.39	0.1	22	13	○	7.5	86
499	2019/7/5	2019/7/12			<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.40	<0.1	20	9	○	7.3	83
500	2019/7/8	2019/7/12			<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.41	<0.1	21	9	○	7.1	84
501	2019/7/18	2019/11/25			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.66	0.1	44	8	○	7.3	110
502	2019/7/22	2019/11/26			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.42	0.1	40	9	○	7.6	93
503	2019/7/24	2019/7/31			<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.45	0.1	32	9	○	7.6	96
504	2019/8/1	2019/8/8			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.31	0.1	44	14	○	7.3	91
505	2019/8/5	2019/8/9			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.42	<0.1	22	12	○	8.1	95
506	2019/8/23	2019/8/30			<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.10	<0.1	1.4	10	○	7.3	17
507	2019/8/27	2019/9/3			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.33	<0.1	25	11	○	7.8	100
508	2019/9/12	2019/9/20			<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.23	<0.1	0.5	8	○	7.8	8
509	2019/9/13	2019/9/24			<0.001	<0.0005	<0.001	0.008	0.19	<0.1	18	11	○	7.5	36
510	2019/9/18	2019/9/26			<0.001	<0.0005	<0.001	0.006	0.22	<0.1	14	11	○	7.6	39
511	2019/9/24	2019/9/30			<0.001	<0.0005	<0.001	0.007	0.27	0.1	22	11	○	9.3	81
512	2019/9/27	2019/10/4			<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.24	0.1	21	14	○	7.4	86
513	2019/9/30	2019/10/4			<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.30	0.1	19	13	○	7.2	82
514	2019/10/7	2019/10/15			<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.45	0.1	41	12	○	7.9	110
515	2019/10/9	2019/10/11			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.55	0.2	54	20	○	7.7	100
516	2019/10/11	2019/10/21			<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.36	0.2	78	17	○	8.0	100
517	2019/10/16	2019/10/24			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.42	0.2	67	12	○	7.1	110
518	2019/10/18	2019/10/28			<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.41	0.1	48	13	○	7.4	110
519	2019/10/24	2019/10/31			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.35	0.1	39	8	○	8.2	100
520	2019/10/25	2019/11/1			<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.37	0.1	44	10	○	7.7	140
521	2019/10/29	2019/11/5			<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.5	0.1	50	12	○	7.9	140

■ 選別土の適合確認試験の方法および管理基準値は、旧RDR処分場有害物調査検討委員会が決定した以下の内容としている。

■ 管理基準値は、土壤環境基準値等を適用している。

■ 適合確認試験は、選別土10m³毎に1試料を採取し、選別土300m³毎に30試料を等量混合し1検体として分析している。

■ 試験方法については、重金属等は環境庁告示第46号(平成26環告44改正)、およびダイオキシン類は環境庁告示第68号(平成21環告11改正)に準拠している。

※No.156およびNo.158はA工区の廃棄物土掘削によって出た「鉛含有廃棄物土」を選別処理したのち分析したものである。

覆土等 適合確認分析の結果について

覆土等適合確認分析

「覆土等」について、現場内への埋戻しの可否を判断するために、選別土と同様に分析を実施しました。
分析は覆土等300m³毎に実施し、下記の分析項目により場内埋戻しの可否を判断しました。
(分析項目:カドミウム、水銀、鉛、ひ素、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類、TOC)

適合確認分析によって場内の埋戻しに利用可能と判断したものは「適合選別土」と同様に埋戻しに使用します。
一方、ひとつでも分析項目の基準値を超過したものは「不適合選別土」と同様に、場外へ搬出し処理をしました。

これまでの分析結果

平成27年7月から令和元年11月上旬までに、合計で89回実施しました。(令和元年11月5日適合確認分析終了)
このうち、基準値を超過し不適合と判断したのは7回であり、超過した項目は7回のうち5回は「鉛」、2回は「ふっ素」でした。
下表にこれまでの分析結果をまとめました。

覆土等確認試験結果一覧表 (令和元年11月5日適合確認分析終了)

覆土等適合確認 試験結果一覧表			項目名	カドミウム及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイオキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×	(参考) pH	(参考) EC (mS/m)
			管理基準値 (定規下埋値)	0.01以下 (0.001)	0.0005以下 (0.0005)	0.01以下 (0.001)	0.01以下 (0.001)	0.8以下 (0.08)	1以下 (0.1)	1000以下 -	30以下 -			
			単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgG/L			
番号	検体名	分析日 受付日 測定日												
1	A覆土-H270731-C1	2015/7/31	2015/8/18	<0.001	<0.0005	0.001	<0.001	0.16	<0.1	0.58	18	○	7.1	4.8
2	A覆土-H1270810-C2	2015/8/28	2015/9/7	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.22	<0.1	0.7	11	○	7.9	11
3	B堀場-H270926-C1	2015/9/28	2015/10/8	<0.001	<0.0005	0.002	0.001	0.15	<0.1	0.5	19	○	7.1	100
4	B堀場-H270926-C2	2015/9/28	2015/10/8	<0.001	<0.0005	0.004	0.001	<0.08	<0.1	0.62	30	○	6.5	6.4
5	B堀場-H1270926-C3	2015/9/28	2015/10/8	<0.001	<0.0005	0.002	<0.001	<0.08	<0.1	0.93	22	○	6.8	5.7
6	B堀場-H270926-C4	2015/9/28	2015/10/13	<0.001	<0.0005	0.004	0.001	<0.08	<0.1	0.54	15	○	6.2	3.7
7	B堀場-H270926-C5	2015/9/28	2015/10/13	<0.001	<0.0005	0.004	0.001	0.15	<0.1	0.74	22	○	7.4	8.1
8	B堀場-H271126-C6	2015/11/26	2015/12/7	<0.001	<0.0005	0.005	0.001	0.13	<0.1	0.77	24	○	7.2	4.1
9	B堀場-H271126-C7	2015/11/26	2015/12/7	<0.001	<0.0005	0.004	0.002	0.2	<0.1	0.77	23	○	6.9	8.6
10	B堀場-H271126-C8	2015/11/26	2015/12/7	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.31	<0.1	0.73	12	○	7.4	22
11	B覆土-H280212-C3	2016/2/16	2016/2/23	<0.001	<0.0005	<0.001	0.005	0.54	<0.1	4	5	○	8.8	19
12	B堀場-H280301-C9	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.39	<0.1	1.9	7	○	7.4	5.6
13	B堀場-H280301-C10	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.4	<0.1	0.86	5	○	7.5	13
14	D堀場-H1280301-C11	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.43	<0.1	0.57	3	○	7.5	18
15	B堀場-H280301-C12	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.41	<0.1	0.52	4	○	7.6	13
16	B堀場-H280301-C13	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.37	<0.1	1.4	4	○	7.6	18
17	B堀場-H280301-C14	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.42	<0.1	1.3	5	○	7.6	5.6
18	B堀場-H280301-C15	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.35	<0.1	4.8	6	○	7.6	18
19	B堀場-H1280302-C16	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	0.001	0.001	0.33	<0.1	0.59	10	○	7.7	11
20	B堀場-H280302-C17	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	0.001	<0.001	0.15	<0.1	0.51	9	○	7.3	3.8
21	B堀場-H280302-C18	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	0.001	<0.001	0.35	<0.1	0.56	5	○	7.4	5.6
22	B堀場-H1280302-C19	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.54	<0.1	0.61	9	○	9.2	28
23	B堀場-H280302-C20	2016/3/3	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	0.003	0.51	<0.1	0.88	9	○	9.0	23
24	B堀場-H280308-C21	2016/3/8	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.27	<0.1	0.77	8	○	7.1	8.7
25	B堀場-H1280308-C22	2016/3/8	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.22	<0.1	0.87	8	○	7.0	9.6
26	B堀場-H280308-C23	2016/3/8	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.24	<0.1	0.88	6	○	7.2	11
27	B堀場-H280301-C24	2016/3/8	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.18	<0.1	1.1	11	○	7.2	7
28	B堀場-H280307-C25	2016/3/8	2016/3/25	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.2	<0.1	0.67	9	○	7.1	7.4
29	CA覆土-H1280317-C4	2016/3/18	2016/3/30	<0.001	<0.0005	0.046	<0.001	0.31	<0.1	0.86	13	×	7.5	5.9
30	C覆土-H280318-C5	2016/3/30	2016/4/12	<0.001	<0.0005	0.004	0.001	0.29	<0.1	1	10	○	8.1	9
31	CA覆土-H1280328-C6	2016/3/30	2016/4/12	<0.001	<0.0005	0.001	<0.001	0.38	<0.1	6.3	3	○	7.9	25
32	A覆土-H280412-C7	2016/4/14	2016/4/26	<0.001	<0.0005	0.009	0.002	0.08	0.1	1.7	18	○	7.5	6.7
33	A覆土-H280412-C8	2016/4/14	2016/4/26	<0.001	<0.0005	0.001	<0.001	0.57	0.1	5.4	4	○	7.9	31
34	AB覆土-H1280413-C9	2016/4/14	2016/4/26	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.45	0.1	1.8	6	○	7.9	24
35	A覆土-H280521-C10	2016/5/23	2016/5/30	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.21	<0.1	0.88	5	○	7.9	18
36	A覆土-H280528-C11	2016/5/30	2016/6/6	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.59	<0.1	5.9	7	○	7.9	17
37	A覆土-H1280610-C12	2016/6/13	2016/6/22	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	0.79	4	○	6.4	16
38	A覆土-H280610-C13	2016/6/13	2016/6/22	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	5.8	4	○	5.3	8.1
39	A覆土-H280601-C14	2016/7/13	2016/7/25	<0.001	<0.0005	0.012	<0.001	<0.08	0.1	2.2	5	×	7.1	23
40	A覆土-H280803-C15	2016/8/3	2016/8/18	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.3	0.1	0.44	5	○	7.3	25
41	A覆土-H280803-C16	2016/8/3	2016/8/18	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	3.1	4	○	7.0	12
42	C覆土-H1281118-C17	2016/11/21	2016/12/8	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.57	<0.1	1.1	5	○	7.6	18
43	C覆土-H281118-C18	2016/11/21	2016/12/8	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.08	<0.1	1.3	6	○	6.6	7.6
44	B覆土-H290111-C19	2017/1/12	2017/2/2	<0.001	<0.0005	0.027	0.003	0.12	0.1	7.2	16	×	6.6	11
45	B覆土-H1290111-C20	2017/1/12	2017/2/2	<0.001	<0.0005	0.006	0.001	<0.08	0.1	3	8	○	6.1	9.9
46	B覆土-H290111-C21	2017/1/12	2017/2/2	<0.001	<0.0005	0.005	0.001	<0.08	<0.1	6.2	11	○	6.3	6.8
47	B覆土-H290111-C22	2017/1/12	2017/2/2	<0.001	<0.0005	0.007	0.002	<0.08	<0.1	2.6	8	○	6.4	5.7
48	B覆土-H1290111-C23	2017/1/12	2017/2/15	<0.001	<0.0005	0.01	0.002	0.17	0.1	8.4	19	○	7.3	10
49	B覆土-H290111-C24	2017/1/12	2017/2/15	<0.001	<0.0005	0.032	0.001	0.11	0.1	5.3	16	×	6.9	5.5
50	H覆土-H290111-C25	2017/1/12	2017/2/15	<0.001	<0.0005	0.011	0.002	<0.08	<0.1	3.8	15	×	6.5	4.7
51	B覆土-H290111-C26	2017/1/12	2017/2/15	<0.001	<0.0005	0.01	0.001	0.09	0.1	1.5	16	○	6.5	5.3
52	CB覆土-H230228-C27	2017/4/26	2017/5/15	<0.001	<0.0005	0.002	0.001	<0.08	<0.1	1.3	8	○	6.8	5.6
53	H覆土-H1290501-C28	2017/5/8	2017/5/19	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	11	3	○	5.7	12

覆土等適合確認 試験結果一覧表		項目名		カドミウム及び その化合物	水銀及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物	ダイキシン類	TOC	結果 適合:○ 不適合:×	(参考) pH	(参考) EC (mS/cm)
		分析日	単位	管理基準値 (定量的下限値)										
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/g	mgC/L			
番号	検体名	受付日	測定日											
54	H覆土-H290901-(29)	2017/3/8	2017/5/19	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.08	0.1	9.1	3	○	5.8	14
55	H覆土-H290928-(30)	2017/5/28	2017/6/2	<0.001	<0.0005	0.002	0.001	<0.08	<0.1	5.2	13	○	6.2	5.3
56	B覆土-H290928-(31)	2017/5/26	2017/6/2	<0.001	<0.0005	0.001	0.001	<0.08	<0.1	6	10	○	6.4	4.8
57	H覆土-H290928-(32)	2017/5/26	2017/6/2	<0.001	<0.0005	0.003	0.002	<0.08	<0.1	3.2	12	○	6.3	3.9
58	D覆土-H290920-(33)	2017/6/1	2017/6/12	<0.001	<0.0005	0.003	0.001	<0.08	<0.1	5.3	9	○	6.0	3.8
59	B覆土-H291018-(34)	2017/10/20	2017/10/31	<0.001	<0.0005	0.003	0.004	<0.08	<0.1	2.5	26	○	6.6	7
60	H覆土-H291018-(35)	2017/10/20	2017/10/31	<0.001	<0.0005	0.004	0.004	<0.08	<0.1	3.3	21	○	6.7	8
61	B覆土-H291108-(36)	2017/11/10	2017/11/24	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	0.89	9	○	8.5	5.7
62	B覆土-H291108-(37)	2017/11/10	2017/11/24	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.09	<0.1	0.86	4	○	6.8	10
63	R覆土-H291108-(38)	2017/11/10	2017/11/24	<0.001	<0.0005	0.002	0.001	0.12	<0.1	2.1	8	○	6.9	3.9
64	B覆土-H291108-(39)	2017/11/10	2017/11/24	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.5	<0.1	13	3	○	7.5	19
65	B覆土-H291112-(40)	2017/11/13	2017/12/1	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	<0.08	<0.1	0.31	1	○	5.7	1.7
66	R覆土-H291112-(41)	2017/11/13	2017/12/1	<0.001	<0.0005	<0.001	0.004	0.44	<0.1	48	2	○	7.3	16
67	B覆土-H291112-(42)	2017/11/13	2017/12/1	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.38	<0.1	0.54	2	○	7.4	25
68	R覆土-H291117-(43)	2017/11/20	2017/12/5	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	<0.08	<0.1	4.3	6	○	5.7	5.9
69	B覆土-H291117-(44)	2017/11/20	2017/12/5	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.08	<0.1	4.2	7	○	7.1	9.1
70	B覆土-H291121-(45)	2017/11/21	2017/12/6	<0.001	<0.0005	0.002	0.002	<0.08	<0.1	2.6	9	○	6	1.5
71	C覆土-H291214-(46)	2017/12/20	2018/1/10	<0.001	<0.0005	0.006	<0.001	<0.08	<0.1	0.43	14	○	6.1	3.8
72	C覆土-H291218-(47)	2017/12/20	2018/1/10	<0.001	<0.0005	0.002	<0.001	<0.08	<0.1	0.75	9	○	5.9	2.1
73	C覆土-H291220-(48)	2017/12/21	2018/1/11	<0.001	<0.0005	0.001	0.001	<0.08	<0.1	2.6	9	○	6	1.6
74	D覆土-H300128-(49)	2018/1/29	2018/2/6	<0.001	<0.0005	0.001	0.002	0.4	0.1	4	9	○	8.3	6.1
75	C覆土-H300317-(50)	2018/3/19	2018/3/27	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.92	<0.1	0.053	3	×	7.6	9.9
76	C覆土-H300329-(51)	2018/3/30	2018/4/6	<0.001	<0.0005	0.002	0.001	0.13	0.1	0.67	12	○	7.4	5.6
77	C覆土-H300421-(52)	2018/4/23	2018/5/9	<0.001	<0.0005	0.001	<0.001	0.25	0.1	1.3	9	○	7.6	12
78	C覆土-H300518-(53)	2018/5/21	2018/5/30	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.46	0.1	4.3	4	○	7.7	27
79	C覆土-H300519-(54)	2018/5/21	2018/5/30	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	0.86	11	○	6.4	4.7
80	C覆土-H300522-(55)	2018/7/3	2018/7/18	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	1.5	6	○	6.2	7.2
81	C覆土-H300630-(56)	2018/7/3	2018/7/18	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.55	0.1	3	9	○	7.1	39
82	C覆土-H300703-(57)	2018/7/9	2018/7/20	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	2.7	4	○	6.6	7.3
83	C覆土-H300711-(58)	2018/7/23	2018/8/2	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.52	<0.1	0.42	2	○	7.9	25
84	C覆土-H300904-(59)	2018/8/7	2018/8/21	<0.001	<0.0005	<0.001	0.001	0.47	<0.1	0.37	2	○	8.1	25
85	C覆土-H300907-(60)	2018/8/11	2018/8/21	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.3	<0.1	0.24	2	○	7.5	26
86	C覆土-H300921-(61)	2018/8/26	2018/10/2	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.36	<0.1	1.6	2	○	7.3	23
87	D覆土-H300923-(62)	2018/9/26	2018/10/3	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	2.3	2	○	6.7	3.8
88	C覆土-H301120-(63)	2018/11/28	2018/12/7	<0.001	<0.0005	<0.001	0.002	0.56	<0.1	0.57	1	○	8.7	22
89	C覆土-H301127-(64)	2018/11/28	2018/12/7	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.001	1.1	<0.1	0.055	2	×	8.5	12

■ 適合確認試験の方法および管理基準値は、IIRDO処分場有害物調査検討委員会が決定した以下の内容としている。

■ 管理基準値は、土壌環境基準値等を適用している。

■ 適合確認試験は、覆土等10m³毎に1試料を採取し、覆土等300m³毎に30試料を等量混合し1検体として分析している。

■ 試験方法については、重金属等は環境庁告示第46号(平成26環告44改正)、およびダイオキシン類は環境庁告示第88号(平成27環告11改正)に準拠している。